

HERON

DGI 30 Q (8896215)

**Digitální invertorová elektrocentrála / CZ
Digitálna invertorová elektrocentrála / SK
Digitális áramfejlesztő generátor / HU**



CE

**Návod k použití
Návod na použitie
Használati utasítás**

Úvod

Vážený zákazníku,
děkujeme za důvěru, kterou jste projevil značce HERON zakoupením tohoto nářadí.

Tento výrobek absolvoval zevrubné testy spolehlivosti a kvality, kterým své výrobky podrobuje. Učinili jsme veškerá opatření, aby se k Vám výrobek dostal v dokonalém stavu. Pokud by se i přesto objevila jakákoli závada, nebo jste při jeho používání narazil na potíže, neváhejte se prosím obrátit na naše zákaznické centrum:

Tel.: +420 222 745 130, Fax: +420 225 277 400
www.heron-motor.cz

Výrobce: Madal Bal a.s., Průmyslová zóna 244, 76001 Zlín-Příluky, Česká republika

Datum vydání: 28. 5. 2010

Technické údaje

Typové označení Heron motor	DGI 30 Q
zážehový (benzinový), čtyrtaktní, jednoválec s OHC rozvodem, typ 180F	
zapalování chladení	T.C.I. (tranzistorové, bezkontaktní)
vrtání × zdvih válce	nucen, vzdudem
obsah válce	66 × 50 mm
kompresní poměr	171 ccm
max. výkon motoru	8,5 : 1
typ paliva	3,3 kW/3800 min ⁻¹ , 4,5 HP
typ oleje	bezolovnatý benzín min. 95 oct.
spotřeba	SAE 10W40
doba provozu na jednu nádrž	cca 550 g/kWh
spouštění	cca 3,5h
objem palivové nádrže	manuální
objem olejové nádrže	cca 5,0 l
zapalovač svíčka typu	cca 0,6 l
hmotnost (bez náplní)	NGK CR7HSA
alternátor	34 kg
jmenovitý výkon	jednofázový, multipólový s invertorem
max. výkon	2,4 kW
jmenovité napětí AC/DC	2,9 kW
jmenovitý proud AC/DC	230V / 12 V
frekvence	10,4 A / 8,3A
účiník	50 Hz
krytí	cos φ = 1
rozměry (délka x šířka x výška)	IP23
hladina akust. výkonu (7m) na prázdnno (ISO 11094)	625x350x492 mm
hladina akust. výkonu (7m) při zatížení (ISO 11094)	63 dB(A)
	72 dB(A)

Rozsah dodávky

Elektrocentrála HERON DGI 30 Q	1x
Klíč pro montáž motorové svíčky	1x
Kabel pro 12V DC elektrickou zásuvku	1x
Nálevka	1x
Koncovka pro zapojení do zásuvky 230V	1x
Návod k použití	1x

Popis výrobku

Digitální invertorová elektrocentrála, která zabezpečuje konstantní frekvenci a napětí na výstupu. Určena pro elektronická zařízení citlivá na kolísání napětí a frekvence. Jedná se o přenosnou, kapotovanou (tichou) elektrocentrálu.

Bezpečnostní pokyny



Elektrocentrála je konstruována k bezpečnému a bezproblémovému provozu za předpokladu, že bude provozována v souladu s návodom na obsluhu. Před prvním použitím elektrocentrály si pozorně prostudujte tento návod k obsluze tak, abyste porozuměli jejímu obsahu. Zabráňte tak možnému vážnému poškození zařízení nebo dokonce zranění.

- Vždy před zahájením práce provedte předběžnou provozní zkoušku. Ujistěte se, že elektrocentrála včetně vedení a zásuvkových spojů je bez závad nebo poškození. Můžete tak předejít úrazu nebo poškození zařízení.
- Elektrocentrálu umístěte na pevný, rovný povrch, aby nedošlo k jejímu převrácení. Při provozu na jiném než vodorovném povrchu může dojít k vytékání paliva z nádrže. Systém mazání motoru pracuje bezpečně jen do náklonu 10° ve všech směrech, tudíž větší náklon elektrocentrály při provozu je nepřípustný a může vést k vážnému poškození motoru, na které se nevztahuje záruka.
- Abyste předešli nebezpečí vznícení a zabezpečili dostačnou ventilaci, umístěte provozovanou elektrocentrálu minimálně 1 m od budov nebo jiných zařízení či strojů. Nedávejte do blízkosti motoru žádné vznětlivé látky. Nikdy neprovozujte elektrocentrálu v prostředí s nebezpečím výbuchu.
- Děti a domácí zvířata se musí zdržovat v bezpečné vzdálenosti, protože vzniká možnost popálenin od horkých částí motoru, případně může přijít k úrazu elektrickým proudem.
- Měli byste vědět, jakým způsobem je možné motor co nejrychleji vypnout. Kromě toho byste se měli důkladně seznámit s obsluhou ovládacích prvků. Nenechávejte nikoho obsluhovat elektrocentrálu bez předchozího poučení. Zabraňte také tomu, aby zařízení obsluhovala osoba indisponovaná např. pod vlivem drog, léků, alkoholu či nadmíru unavená, a také tak sami nečiňte.
- Doplňování pohonných látek se musí provádět v době větraném prostoru a při vypnutém motoru.

Benzín je mimořádně zápalná látka a za určitých podmínek výbušná.

- Nádrž nepreplňujte.
- Zajistěte, aby uzávěr palivové nádrže byl dobře uzavřen.
- Jestliže vyték benzín, bezpodmínečně zajistěte, aby toto místo bylo před nastartováním motoru úplně suché a aby se benzínové výpary úplně rozptýlily.
- Během tankování a v okolí uložených pohonných hmot nikdy nekuřte a nepoužívejte otevřeného ohně.
- Výfukové plyny jsou jedovaté a obsahují jedovatý oxid uhelnatý, který jako bezbarvý a nepáchnoucí plyn může při nadýchaní způsobit ztrátu vědomí, případně i smrti. Proto nikdy nepouštějte zařízení v uzavřené místnosti, případně bez dostatečného větrání a přístupu čerstvého vzduchu. Vždy zajistěte důkladné větrání prostoru.
- Centrála je vybavena krytováním, které chrání před přístupem k rotujícím částem. Vždy provozujte elektrocentrálu s těmito kryty. Pokud je nutno provozovat elektrocentrálu bez krytu, např. při provádění údržby je nutno dbát zvýšené pozornosti a udržovat dostatečný odstup od všech rotujících částí zařízení.
- Výfuk je během provozu velice horký a zůstává horký také dlouho po vypnutí motoru, proto se ho nedotýkejte. Abyste předešli těžkým popáleninám nebo nebezpečí vzplanutí, nechte výfuk vychladnout předtím, než má být stroj přepravován nebo uskladněn v uzavřených prostorách.
- Uvědomte si že elektrocentrála je zařízení produkující elektrické napětí, proto při její nesprávném používání hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy neobsluhujte elektrocentrálu mokrýma rukama.
- Dle normy ČSN ISO 8528-8 čl. 6.7.3 uzemnění elektrocentrály daného max. výkonu není vyžadováno, jelikož ale tato elektrocentrála vybavená uzemňovacím vývodem vždy, když je to možné, zabezpečte uzemnění elektrocentrály.
- Elektrocentrála nesmí být provozována nechráněně na dešti nebo sněhu. Přístroj neustále chrání proti vlhkosti a nečistotám. Elektrocentrálu vždy skladujte na chladném a suchém místě.
- Elektrocentrály nesmí být připojovány za žádných okolností svépomocně do pevné rozvodné sítě jako záloha. Ve zvláštním případě, kdy jde o připojení alternativního napájecího zařízení ke stávajícímu rozvodnému systému, smí být toto připojení provedeno jen specializovanou firmou s oprávněním tato připojení provádět, která zná problematiku použití přenosných elektrocentrál

z hlediska bezpečnosti a platných elektrotechnických předpisů a je schopna posoudit rozdíly mezi zařízením pracujícím ve veřejné rozvodné síti a zařízením napájeným ze zdrojového soustrojí. Je nutno zajistit, aby toto připojení neovlivňovalo veřejnou síť. Za případné škody nebo zranění vzniklé neodborným spojováním s veřejným rozvodem nenese výrobce žádnou odpovědnost.

- K elektrocentrále nepřipojujte jiný typ zásuvkového spojení, než odpovídá platným normám ČSN. V opačném případě hrozí nebezpečí zranění elektrickým proudem nebo vznik požáru. Použity kabel musí odpovídat platným normám ČSN, vzhledem k velkému mechanickému namáhání používejte pouze ohebný průvazový kabel.
- Průřez a délku použitého prodlužovacího kabelu konzultujte s kvalifikovaným elektrikářem nebo se říďte normou ČSN ISO 8528-8.

Předepsané parametry pro použití prodlužovacího vedení dle ČSN ISO 8528-8:

Průřez kabelu (mm)	max. délka (m)
1,5	60
2,5	100

(Pozn.) Hodnoty platí u plně rovnutého kabelu.

- Elektrocentrála nesmí být používána k napájení elektrických svařovacích přístrojů. Takové použití může vést k vážnému poškození stroje, na které se nevztahuje záruka.
- Podle hygienického předpisu nesmí být elektrocentrála používána, pokud je tím omezována veřejnost a v době od 22.00 do 6.00 z důvodu rušení nočního klidu.

Použité piktogramy a důležitá upozornění

OCHRANNÝ SYSTÉM MOTORU

Když hladina oleje klesne na minimální množství, ochranný systém motoru zastaví automaticky chod stroje a ochrání motor před poškozením.

Tento stroje dodáván bez oleje. Před prvním spuštěním jej doplňte doporučeným typem oleje na předepsanou úroveň (viz Doplňení olejové náplně). Pravidelně kontrolujte hladinu oleje. Správná hladina oleje je vyznačena na obrázku.	
Nedotýkejte se horkých částí motoru.	
Sytič	
Hlavní spínač	
Jistič stejnosměrného okruhu	
Zemnící svorka	
Před použitím si přečtěte návod.	
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před použitím čtete uživatelský manuál!	
Používejte prostředky pro ochranu sluchu	
Nepoužívejte v uzavřených prostorách. Oxid uhelnatý je při vdechnutí jedovatý.	
Udržujte bezpečnou vzdálenost od horkých částí stroje a od jedovatých výfukových plynů strojů produkovaných.	
Nepoužívejte elektrocentrálu jako záložní zdroj připojený do domovní rozvodné sítě.	
Stroj používejte pouze venku. Nikdy nepoužívejte v uzavřených prostorách.	

Popis součástí stroje


Obr. 1

- 1) ovládací panel
- 2) vypínač motoru (slouží zároveň jako kohout palivové nádrže)
- 3) rukojeť startéru
- 4) sytič
- 5) kryt motoru (servisní kryt)
- 6) uzávěr palivové nádrže
- 7) ventil odvzdušnění nádrže
- 8) výfuk
- 9) kryt zapalovací svíčky
- 10) spodní přepravní madlo
- 11) kolečka



Obr. 2


- 1) tlačítko jističe 12V DC
- 2) zásuvka 12V DC
- 3) přepínač automatického plynu
- 4) kontrolka přetížení
- 5) kontrolka provozu-výstupu proudu
- 6) kontrolka signalizace nízké hladiny oleje
- 7) zemnící svorky
- 8) zásuvky 230V AC

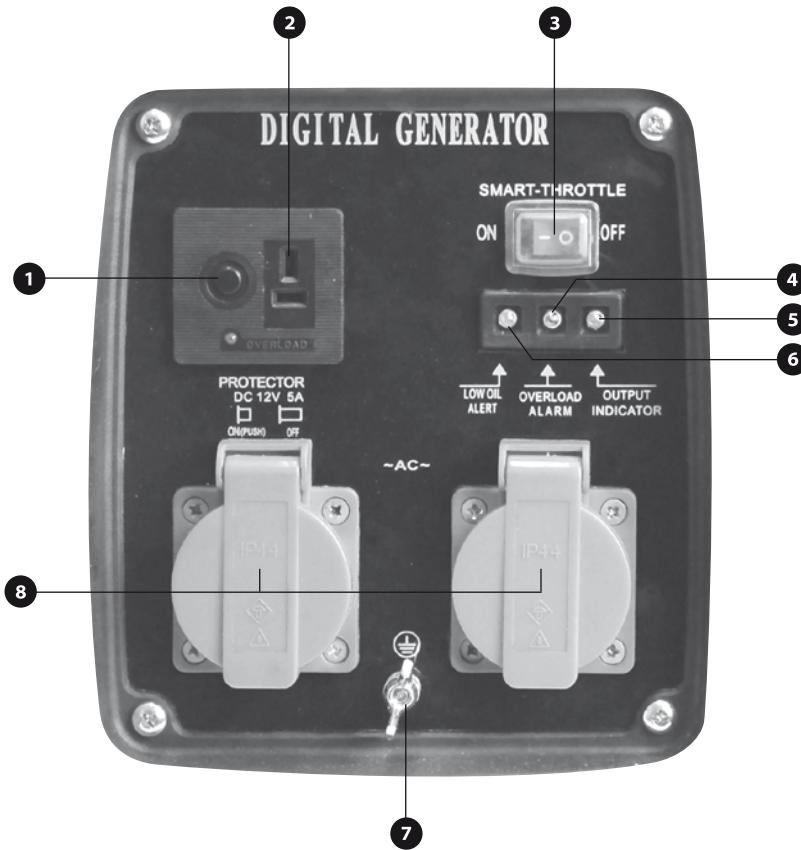

Obr. 2

Obr. 3

- 1) páčka sytiče
- 2) kryt vzduchového filtru
- 3) odkalovací šroub karburátoru
- 4) zátka olejové nádrže

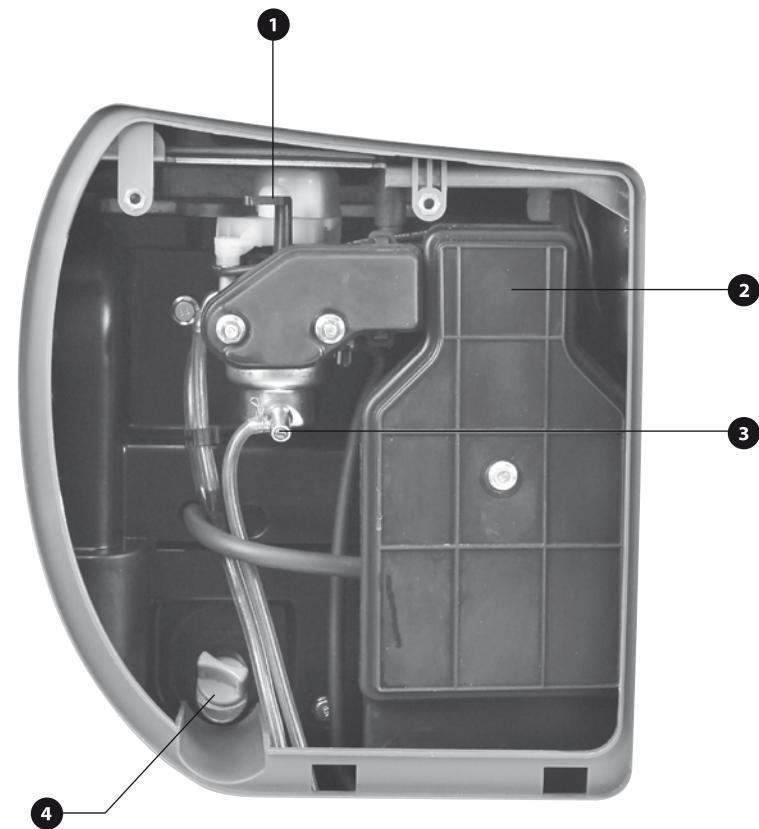

Obr. 3

Před uvedením stroje do provozu

⚠ VÝSTRAHA!

K provedení následujících kontrolních úkonů umístěte elektrocentrálu na pevnou a vodorovnou plochu s vypnutým motorem a odpojeným kabelem zapalovačí svíčky. Nedotýkejte se horkých částí motoru.

Uvedení do provozu provede prodejce podle přejímacího protokolu – viz Záruka a servis – nebo majitel sám po dohodě a instruktáži prodejcem.

V případě, že stroj nebyl uveden do provozu a spuštěn prodejcem, postupujte podle následujících kroků:

1. Vizuální kontrola

Po vybalení stroje proveďte vizuální kontrolu stavu povrchu a základních funkcí stroje. Sejměte kryt motoru a kryt svíčky. Přesvědčte se, zda nikde nevisí nezapojené či uvolněné kabely. V případě, že tomu tak je, nechte si závadu odstranit ve smluvním servisu. Zkontrolujte palivový systém, zejména připojení palivových hadiček, ještě než poprvé nalijete palivo do palivové nádrže.

2. Plnění olejové náplně

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Provozování motoru s nedostatečným nebo s nadbytečným množstvím oleje může způsobit vážné poškození motoru bez nároku na záruku.
- Kontrolu úrovni oleje provádějte na rovině a při vypnutém motoru před každým spuštěním.
- Kontrolka hladiny oleje (obr. 2 poz. 6) se rozsvítí při náhlém úniku a poklesu hladiny motorového oleje. Vypněte motor a doplňte olej dle dále uvedených instrukcí. Pokud tak neučiníte, motor se po chvíli automaticky zastaví.
- Olejové čidlo neopravňuje obsluhu opomíjet kontrolu hladiny oleje před každým použitím.
- Olejové čidlo nesmí být odpojeno nebo demontováno.
- Obsluha je povinna kontrolovat hladinu oleje před každým spuštěním motoru v souladu s tabulkou předepsané údržby.

DOPORUČENÉ OLEJE

Doporučujeme používat jen vysoce kvalitní oleje se

specifikací SAE 10W40 zavedených značek v originálních baleních (např. Shell HELIX SUPER 10W - 40, Castrol GTX Magnatec 10W-40 nebo jejich ekvivalent). Nemíchejte oleje s rozdílným SAE a jakostní třídou.

PLNĚNÍ A DOPLNĚNÍ OLEJE

- Ujistěte se, že elektrocentrála stojí na pevné a vodorovné ploše s vypnutým motorem a přívodem paliva a odpojeným kabelem zapalovačí svíčky.
- Pomoči plochého šroubováku povolte šroub krytu motoru a kryt sejměte obr. A




A

- Odšroubujte zátku olejové nádrže obr. B



B



C

- Za použití trichytéry nalijte plnícím otvorem cca 0,6l oleje (předepsaný objem pro prázdnou olejovou nádrž). Při plnění dbejte na to, aby olej nevytékal mimo plnící otvor; pokud se tak stane, rozlitý olej

setřete a motor od oleje očistěte do sucha.

Hladina oleje musí dosahovat okraje plnícího hrdu (obr. C). Při nízké hladině oleje vám měrka na zátce napoví, v jaké výšce se hladina nachází. Při nízkém stavu oleje doplňte doporučeným olejem na požadovanou úroveň (okraj plnícího hrdu).

⚠ UPOZORNĚNÍ:

Je zakázáno používat oleje bez detergentních přísad a oleje určené pro dvoutaktní motory. Při provozování elektrocentrály s malým nebo naopak nadměrným množstvím oleje může vést k poškození elektrocentrály. Na tuto závadu se nevztahuje záruka.

3. Palivo

⚠ VÝSTRAHA!

- Benzín je velice snadno vznětlivý a výbušný.
- Tankujte v dobré větraném prostoru při vypnutém motoru. Během tankování a v místech, kde jsou umístěny pohonné hmoty, nikdy nekurete a zabraněte přístupu s otevřeným ohněm.
- Nádrž nepřeplňujte (nedolévat až po okraj nádrže) a po tankování zajistěte, aby byl uzávěr nádrže dobře uzavřen.
- Dbejte na to, aby nedošlo k rozlití benzínu. Benzínové výparы nebo rozlitý benzín se mohou vznítit. Jestliže benzín vystříkne, je bezpodmínečně nutné okolí vysušit a nechat rozptýlit benzínové výparы.
- Zabraňte opakovámu nebo delšímu styku s pokožkou, jakož i vdechování výparů. Uchovávejte benzín mimo dosah dětí.
- Používejte běžně užívaný bezolovnatý benzín pro motorová vozidla s min. oktanovým číslem 95. Doporučujeme používat bezolovnatý benzín Natural 95.
- Používejte jen čistý automobilový benzín. Nepoužívejte směs benzínu a oleje, benzín kontaminovaný, s příměsi nečistot nebo benzín pochybné kvality a původu. Zabraňte vnikání prachu, nečistot či vody do palivové nádrže.
- Před uskladněním delším než 1 měsíc zbylé palivo z nádrže vypusťte a provedte odkalení karburátoru (viz kapitola Čištění karburátoru).
- Závady vzniklé z důvodu použití nesprávného typu benzínu, znečištěného, kontaminovaného či zvětralého nebudu posuzovány jako záruční.
- Nepoužívejte palivo starší než jeden měsíc od načerpání na čerpací stanici!
- Doporučujeme používat kondicionér do paliva.

PLNĚNÍ PALIVA

- Elektrocentrála musí být vypnuta.
- Odšroubujte kryt palivové nádrže a pohledem zkонтrolujte hladinu paliva v nádrži (obr. A)




A

- Palivo pomocí nálevky doplňte, pokud je množství paliva nedostatečné. Palivo nalevejte přes sítko. Objem nádrže je cca 5 litrů. Nádrž nepřeletejte nad míru max. objemu, který je určen poloviční výškou (obr. C) sítká nádrže (obr. B). Plnění nad míru maximálního objemu bude mít za následek vytékání paliva i přes zavřenou zátku.



B



C

- Po doplnění paliva zátku palivové nádrže nasadte zpět a řádně dotáhněte.

Pokud chcete elektrocentrálu přenášet, nebudejte ji používat nebo ji chcete uskladnit je nutno zavřít ventil odvzdušnění nádrže (obr. 1 pozice 7) do polohy OFF. Zamezte tím únikům paliva nebo benzínových par.

Před zahájením provozu a během provozu musí být ventil v poloze ON, jinak dojde k vytvoření podtlaku v nádrži a následnému zastavení.

Pokud dojde během provozu elektrocentrály k náhlému zastavení motoru zkонтrolujte dříve než budete hledat další závady, zda není ventil odvzdušnění nádrže zavřený nebo ucpaný nečistotami.

POUŽITÍ BENZÍNU S OBSAHEM ALKOHOLU

V této centrále se nedoporučuje používání paliva s příměsí alkoholu. Závady vzniklé použitím takového pohonných látek nebou posuzovány jako záruční. O obsahu těchto látek v benzínu se informujte na čerpací stanici.

Startování motoru

⚠ POZOR!

Ujistěte se že k výstupům elektrocentrály nejsou připojeny žádné spotřebiče! Je-li to možné, elektrocentrálu uzemněte.

1. Ventil odvzdušnění nádrže (obr. 1 poz. 7) nastavte do polohy otevřeno (ON)
2. Přepněte spínač motoru (obr. 1 poz. 2) do polohy zapnuto (I-ON).
3. Přepněte páčku sytice (obr. 1 poz. 4) do pravé polohy (pozice Start). Zapnutí sytice není zapotřebí pro spuštění zahřátého motoru nebo při vysoké okolní teplotě.
4. (Obr. A) Pomalu táhněte za rukojetí samonavíjecího startéru (obr. 1 poz. 3), dokud nedojde k záběru. Poté za rukojet zatáhněte prudce. Zopakujte podle potřeby, dokud motor nenaskočí. Ihned po startu motoru rukojet startéru pomalu pustte.



A

5. Vyčkejte na zahřátí motoru. Postupně posouvezte páčku sytice (obr. 1 poz. 4) o krátkou vzdálenost směrem doleva (pozice RUN), v horčém počasí toto

provádějte během několika sekund, zatímco ve studeném počasí během několika minut. Před každou změnou ponechejte motor hladce běžet. Po dosažení provozní teploty sytice zcela vypněte (pozice RUN).

⚠ UPOZORNĚNÍ:

- Nedopustěte, aby se rukojet startéru vracela zpět rychle proti krytu motoru. Rukojet pouštějte pomalu, abyste zabránili poškození krytu startéru.
- Vždy startujte rychlým zatažením za rukojet. Jestliže tak neučiníte, může dojít k poškození motoru.
- Při provozu elektrocentrály za venkovních teplot pod bodem mrazu nechejte elektrocentrálu po nastartování nejprve zahřát na provozní teplotu, teprve poté připojte k výstupu spotřebič. Zatěžování nezahřátého motoru elektrocentrály vede k jeho urychlenému opotřebovávání.

INDIKÁTOR POKLESU HLADINY OLEJE

Olejové čidlo slouží k odstavení chodu motoru při poklesu hladiny oleje v motoru. Zamezuje tím vzniku škod na motoru z důvodu nedostatečného mazání. Při poklesu hladiny oleje pod bezpečnou hranici se motor vypne, spínač motoru však zůstane v poloze zapnuto (1). Toto však neopravňuje obsluhu opomíjet kontrolu hladiny oleje před každým použitím elektrocentrály! Pokud dojde k zastavení motoru a nelze jej již nastartovat, přestože v nádrži je dostatek paliva, dříve než začnete zjišťovat další možné příčiny poruchy, zkонтrolujte stav oleje v motoru. Nízký stav hladiny oleje indikuje kontrolka na hlavním panelu (obr. 2 poz. 6).

Použití elektrocentrály

⚠ POZOR!

Při použití elektrocentrály HERON vždy dodržujte instrukce uvedené v této kapitole a v kapitole Bezpečnostní pokyny. Elektrocentrála byla navržena a vyrobena s maximálním ohledem na Vaši bezpečnost, ale používání jakéhokoliv elektrického zařízení s sebou nese riziko úrazu elektrickým proudem. Proto přesně dbejte instrukcí uvedených v tomto návodu. Výrobce a distributor nenesou žádnou odpovědnost za následky vzniklé neodborným používáním elektrocentrály v rozporu s návodem k obsluze a se všeobecnými zásadami a předpisy stanovenými pro používání elektrického zařízení či jejich neznalostí.

Stejně tak nenesou odpovědnost za nesprávnou či neodbornou montáž a provoz elektrocentrály.

⚠ UPOZORNĚNÍ:

Elektrocentrálu HERON dlouhodobě zatěžujte pouze do hodnoty jejího jmenovitého výkonu. Doba zatížení větším než jmenovitým výkonem je max. 15 min. V případě přetížení stroje se rozsvítí kontrolka přetížení (obr. 2 poz. 4) a automaticky se odpojí napětí na výstupu.

Pro opětovné připojení napětí na výstup je zapotřebí:

1. Vypnout elektrocentrálu (viz Vypnutí motoru nebo Nouzové vypnutí motoru)
2. Nechejte vychladnout alternátor (může trvat 0,5-5 minut)
3. Opět elektrocentrálu nastartujte (viz Startování motoru)

V každém případě musí být zohledněn celkový příkon všech připojených spotřebičů. Stálé přetěžování může mít za následek zkrácení životnosti elektrocentrály nebo dokonce její poškození bez nároku na záruku. O správnosti a vhodnosti použití se poraďte s autorizovaným prodejcem nebo distributorem.

- Před připojením spotřebiče se ujistěte, že jeho maximální příkon nepresahuje jmenovitý výkon elektrocentrály. Většina elektromotorů potřebuje na rozbeh až trojnásobný příkon, než je příkon jmenovitý.
- Nepřekračujte předepsanou hranici zatížení jednotlivých zásuvek.
- Tento typ elektrocentrály je vybaven jističem 5A, který slouží jako ochrana proti dlouhodobému přetížení nebo zkratu spotřebiče připojeného k zásuvce 12V DC. Pokud je dodávka proudu přerušena během použití, může to být způsobeno rozpojením jističe. V tomto případě chvíli vyčkejte, odstraňte příčinu přetěžování nebo zkratu a jistič znova zapněte stiskem jeho tlačítka (obr. 2 poz. 1). Presvědčte se, že znáte maximální jmenovitý výkon své elektrocentrály.
- K elektrocentrále připojujte jen spotřebiče v bezvadném stavu, nevykazující žádnou funkční abnormalitu. Pokud se na spotřebiči projevuje závada (jiskří, běží pomalu, nerobzéhne se, je nadmíru hlučný, kouří...), okamžitě jej vypněte nebo vypněte elektrocentrálu. Spotřebič poté odpojte a odstraňte závadu.
- Připojujte jen spotřebiče s odpovídajícími hodnotami napětí (230V/50Hz nebo 12V)
- Neměňte nastavení a seřízení motoru; pracuje-li motor

nepravidelně, obraťte se na autorizovaný servis.

• Tento typ elektrocentrály je vhodný pro pohon elektrického nářadí, elektromotorů nebo podobných zařízení do příkonu nepřesahující jmenovitý výkon elektrocentrály.

• Tento typ elektrocentrály je vybaven systémem stabilizace výstupního napětí invertorem, který umožňuje také připojení spotřebičů s jemnými elektronickými zařízeními jako např. TV přijímače, radiomagnetofony, počítače apod.

• Elektrocentrálu nemodifikujte a neupravujte, nepřipojte jakékoli nástavce či prodloužení k výfuku motoru elektrocentrály. Neprovádějte žádné úpravy na elektroinstalaci elektrocentrály.

Automatický plyn (Smart Throttle)

Systém Smart Throttle (Inteligentní elektronický ovladač otáček motoru) udržuje ekonomický chod elektrocentrály a minimalizuje spotřebu paliva. Automat má dvě polohy: zapnuto (ON) a vypnuto (OFF). Poloha vypnuto (OFF) slouží jako možnost vypnout tohoto Inteligentního elektronického systému při jeho případné poruše, nebo při jeho nesprávném fungování. I v poloze OFF je plyn automaticky regulován, avšak tato regulace je pouze mechanická.

Použití elektrocentrály pro odběr stejnosměrného proudu (DC 12V/8,3A)

⚠ UPOZORNĚNÍ:

Zásuvka 12V je určena především pro dobíjení 12V olověných akumulátorových baterií automobilového typu. Hodnota napětí naprázdno se na výstupních svorkách pohybuje v rozmezí 15-30V.

⚠ POZOR!

Při současném odběru střídavého i stejnosměrného proudu je nutno dát pozor na příkony všech připojených spotřebičů. Součet příkonů 12V a 230 V spotřebičů nesmí být vyšší než je maximální výkon elektrocentrály!

POSTUP DOBÍJENÍ

1. Dobíjecí kabel připojte do zásuvky na elektrocentrále a poté na kontakty baterie.

- Nastartujte elektrocentrálu
- Po nabití baterie vypněte motor elektrocentrály
- Odpojte kabely ze zásuvky elektrocentrály a poté z kontaktů baterie.

⚠ POZOR!

- Při dobíjení baterie se řídte pokyny v návodu na obsluhu baterie. Výrobce elektrocentrály nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným dobíjením či údržbou baterie.
- Z důvodu zabránění vzniku jiskření v blízkosti baterie připojujte dobíjecí kabel nejprve k elektrocentrále a až poté k baterii. Při odpojování baterie odpojte nejdříve kabel od baterie.
- V případě dobíjení baterie, která je namontována v automobilu, či jiném zařízení, odpojte (-) kabel v automobilu dříve, než připojíte dobíjecí kabely. Připojení (-) kabelu zpět provádějte až po odpojení dobíjecích kabelů. Toto zabrání možnosti vzniku zkratu na baterii v případě přepínání kontaktů.
- Baterie během dobíjení produkuje vodík, který je výbušný. Dodržujte proto zákaz manipulace s otevřeným ohněm, nekuřte a zajistěte dostatečné větrání prostoru dobíjení.
- Baterie obsahuje elektrolyt (roztok kyseliny sírové). Jedná se o silnou žíravinu, která při kontaktu s pokožkou, sliznicemi nebo s očima způsobí silné poleptání a poškození tkáně. Používejte proto ochranný oděv a brýle.
- V případě poleptání kůže, zasažené místo opláchněte pod proudem vody a vyhledejte lékaře.
- V případě zasažení očí, propchlážejte zasažené oko po dobu 15 min. a poté vyhledejte lékaře.
- Elektrolyt je prudce jedovatý!
- V případě požití je nutné vypít větší množství mléka s magneziem nebo rostlinným olejem a využít zvracení. Poté vyhledejte lékaře.
- Chraňte před dětmi.
- Při kontaktu elektrolytu s textilem dojde k nenávratnému poškození textilu.
- Nestartujte motor automobilu či jiného zařízení, na kterém je namontována dobíjená baterie dříve, nežli odpojíte od baterie dobíjecí kabely. Může dojít k poškození elektrocentrály.
- Dbejte na správnost připojení pólů baterie. Při přepínání může dojít k vážnému poškození baterie nebo elektrocentrály.

POZNÁMKA

Stejnosměrný výstup (12V) může být používán současně s výstupem střídavého proudu (~230V). V případě přetížení stejnosměrného výstupu, dojde k vypnutí jističe ke snížení výkonu přibližně o 3,5 % na každých 305 m nadmořské výšky. Bez provedení výše popsaných úprav, je ztráta výkonu ještě větší.

Obsluha elektrocentrály

- Nastartujte motor.
- Připojte spotřebiče k zásuvkám a dbejte přitom na to, aby nebylo překročeno maximální povolené jmenovité napětí. Před připojením spotřebiče k zásuvce se ujistěte, zda jsou připojované spotřebiče vypnuty.

⚠ UPOZORNĚNÍ:

Stálé přetěžování elektrocentrály je indikováno stálým rozsvícením kontrolky přetížení červené barvy (obr. 2 poz. 4) a může mít za následek vážné poškození elektrocentrály. Občasné přetěžování elektrocentrály, které je indikováno občasným rozsvícením kontrolky přetížení, má za následek zkracování životnosti elektrocentrály. Elektrocentrála nesmí být zatížena na max. povolené zatížení, pokud nejsou splněny podmínky dobrého chlazení. Při použití elektrocentrály ve zhoršených podmínkách nezatěžujte elektrocentrálu na maximum. Při provozu elektrocentrály při teplotách nad 25°C může dojít ke snížení výkonu, z tohoto důvodu se nesmí elektrocentrála provozovaná při vyšších teplotách zatěžovat na maximální výkon.

IDEÁLNÍ PODMÍNKY

PRO PROVOZ ELEKTROCENTRÁLY JSOU:

- Atm. tlak: 1000hPa (1bar)
- Teplota vzduchu: 25°C
- Vlhkost vzduchu: 30%

PROVOZ VE VYSOKÝCH

A NÍZKÝCH NADMOŘSKÝCH VÝŠKÁCH

Ve vysokých nadmořských výškách dochází ke změně poměru sycení paliva směrem k přesycení směsi. Má to za následek jak ztrátu výkonu, tak zvýšenou spotřebu paliva. Pokud motor pracuje naopak v nižších nadmořských výškách než na které je kalibrován karburátor, dochází z důvodu příliš chudé směsi paliva a vzduchu opět ke ztrátě výkonu, přehřátí nebo dokonce k vážnějšímu poškození. Výkon motoru při provozu ve vysokých výškách se dá zlepšit výměnou hlavní trysky s menším vrtáním a změnou polohy směšovacího regulačního šroubu. Pokud

motor pracuje dlouhodobě ve výškách nad 1830 m n. m., nechte provést kalibraci karburátoru v autorizovaném servisu. I při doporučeném nastavení karburátoru dochází ke snížení výkonu přibližně o 3,5 % na každých 305 m nadmořské výšky. Bez provedení výše popsaných úprav, je ztráta výkonu ještě větší.

Údržba a péče

⚠ UPOZORNĚNÍ:

Před zahájením údržbových prací vypněte motor a umístěte elektrocentrálu na pevnou a vodorovnou plochu. Nedotýkejte se horkých částí motoru!

Pro vyloučení možnosti nečekaného nastartování motoru vypněte spínač motoru a odpojte konektor ("fajfku") zapalovací svíčky.

Pro prodloužení záruky je nutné udržovat stroj v čistotě.

Doporučené intervaly pro údržbu a druh údržbových prací jsou uvedeny v následující tabulce. Nedodržení intervalů údržby je důvodem ke neuznání záruky.

Vypnutí motoru

- Odpojte veškeré spotřebiče od výstupu elektrocentrály.
- Přepněte spínač motoru (obr. 1 poz. 2) do polohy vypnuto (0).
- Nastavte odvzdušňovací ventil na zátce paliva (obr. 1 poz. 7) do polohy vypnuto (OFF).

Nouzové vypnutí

V případě potřeby nouzového vypnutí generátoru přepněte vypínač motoru do polohy (0)

PLÁN ÚDRŽBY

Normální intervaly pro údržbu. Provádějte vždy v uvedených měsíčních intervalech nebo provozních hodinách, podle toho, co nastane dříve.	Před každým použitím	První měsíc po uvedení do provozu nebo 20 prov. hodin	Každé 3 měsíce nebo každých 50 prov. hodin	Každé 6 měsíce nebo aždých 100 prov. hodin	Každý kal. rok nebo každých 200 prov. hodin
Předmět údržby					
Motorový olej	Kontrola stavu	X			
	Výměna		X		X
Palivová soustava	Kontrola vizuální	X			
Únik oleje z olejové nádržky	Kontrola vizuální	X			
Vzduchový filtr	Kontrola stavu	X			
	Čištění			X ⁽¹⁾	
Zapalovací svíčka	Čištění - nastavení				X
	Výměna				X
Výle ventilů	Kontrola - nastavení				X ⁽²⁾
Spalovací komora	Čištění				Každých 300 provozních hodin
Palivová nádrž a sítko	Čištění				X ⁽²⁾
Palivové hadičky	Kontrola				Každé 2 kalendářní roky
Elektrická část	Kontrola/revize				Každých 12 měsíců od zakoupení ⁽³⁾

⚠ POZOR!

Používejte pouze originální díly. Při použití dílů, které neodpovídají kvalitativním požadavkům, může dojít k vážnému poškození elektrocentrály. Pravidelné prohlídky, údržba, kontroly, revize a seřízení v pravidelných intervalech jsou nezbytným předpokladem pro zajištění bezpečnosti a pro dosahování vysokých výkonů. Pravidelná údržba, revize a seřízení zaručuje optimální stav stroje a jeho dlouhou životnost. Opravy a pravidelnou údržbu, kontroly, revize a seřízení smí provádět z důvodu zachování standardní a přiznání prodloužené záruky, vybavenosti a kvalifikovanosti jen autorizovaný smluvní servis HERONu nebo distributor sám.

POZNÁMKA:

(1) Při používání motoru v prašném prostředí provádějte údržbu častěji.

(2) Tyto body údržby by mely být prováděny smluvními Heron servisy.

⚠ UPOZORNĚNÍ:

Dle platných právních předpisů (ČSN 331500 - revize elektrických zařízení) revize a kontroly veškerých druhů elektrocentrál může provádět jen revizní technik, tj. osoba znala s výšší kvalifikací podle §9 vyl. 50/78 Sb. V případě profesionálního nasazení elektrocentrály do provozu je pro provozovatele nezbytně nutné, aby ve smyslu §132a) zákoníku práce a na základě analýzy skutečných podmínek provozu a možných rizik vypracoval plán preventivní údržby elektrocentrály jako celku.

Výměna oleje

⚠ UPOZORNĚNÍ:

Před započetím úkonů se ujistěte zda je vypínač motoru v poloze VYPNUTO a ventil odvzdušnění palivové nádrže je v poloze UZAVŘENO.

Olej vyměňujte po ohřátí olejové náplně krátkým provozem elektrocentrály.

- 1) Uvolněte šroub a demontujte kryt motoru (obr. 1 poz. 5).
- 2) Odšroubujte olejovou zátku (obr. 3 poz. 4), elektrocentrálu naklopte na bok a nechte vytéci všechny olej do předem připravené nádoby.
- 3) Doplňte předepsaný motorový olej na předepsanou úroveň (viz. kapitola Plnění olejové náplně).

- 4) Namontujte zpět a zajistěte kryt motoru (obr. 1 poz. 5).

⚠ UPOZORNĚNÍ:

Případný rozlitý olej utřete do sucha. Používejte ochranné rukavice, abyste zabránili styku oleje s pokožkou. V případě zasažení pokožky olejem důkladně umyjte postižené místo mydlem a vodou.

Použity olej likvidujte podle pravidel ochrany životního prostředí. Použitý olej nevyhazujte do odpadu, nelijte do kanalizace nebo na zem, ale odevzdějte ho do sběrný použitého oleje. Do sběrný jej doprovázejte v uzavřených nádobách abyste zabránili jeho úniku při přepravě.

Čištění vzduchového filtru

Znečištěný vzduchový filtr brání proudění vzduchu do karburátoru. Z důvodu zabránění následného poškození karburátoru je třeba vzduchový filtr pravidelně čistit. Filtr čistěte častěji v případě provozu ve zvláště prašném prostředí.

⚠ VÝSTRAHA!

K čištění vložky filtru nepoužívejte nikdy benzín nebo jiné vysoko hořlavé látky. Mohlo by dojít k požáru nebo dokonce k explozi.

⚠ POZOR!

Nikdy nenechávejte běžet motor bez vzduchového filtru, vede to k urychlěnému opotřebení motoru.

- 1) Uvolněte šroub a demontujte kryt motoru (obr. 1 poz. 5 / obr. A).



A

- 2) Sejměte kryt vzduchového filtru (obr. B) a vzduchový filtr vyjměte (obr. C).



B



C

- 3) Vyklepejte z filtru nejhrubější prach a poté filtr vyperte ve vodě se saponátem a nechte usušit. V případě poškození či enormního znečištění filtr vyměňte za nový.
- 4) Po usušení ponořte filtr do nádoby s čistým motorovým olejem a nechte jej nasáknout.
- 5) Po vyjmutí z olejové lázně z filtru vymačkejte veškerý přebytečný olej (obr. D).



D

- 6) Filtr poté vložte zpět do pouzdra filtru a na své místo připevněte k krytu filtru.
- 7) Uzavřete a šroubem zajistěte servisní kryt motoru elektrocentrály.

Údržba zapalovacích svíček

⚠ POZOR!

Nepoužívejte nikdy svíčky s nevhodným teplotním rozsahem.

⚠ VÝSTRAHA!

Pokud byl motor krátce předtím v provozu, je výfuk a hlava válce velmi horká. Dejte proto velký pozor, aby nedošlo k popálení.

Aby bylo dosaženo dokonalého chodu motoru, musí být svíčka správně nastavena a čištěna od usazenin.

Předepsaná zapalovací svíčka:

NGK CR7HSA a její ekvivalenty

Z důvodu zajištění plynulosti chodu motoru je nezbytné, aby zapalovací svíčka byla v bezvadném stavu, správně seřízená a neznečištěná.

- 1) Uvolněte šroub a demontujte kryt svíčky (obr. 1 poz. 9 nebo obr. A)



A


- 2) Odpojte kabel zapalovací svíčky (obr. B)



B

- 3) Očistěte okolí svíčky od případných nečistot.
- 4) Svíčku vymontujte pomocí speciálního klíče (součásti dodávky).

- Pohledem zkontrolujte stav svíčky. V případě, že je svíčka značně opotřebována nebo má poškozený izolátor, vyměňte ji za novou.
- Pomocí spároměry změřte vzdálenost elektrod a v případě potřeby upravte na správnou vzdálenost. U předepsané svíčky je tato vzdálenost 0,6-0,7mm (obr. C) Vzdálenost elektrod jiných svíček si zjistěte od jejich výrobce či prodejce.



- Ujistěte se, zda je těsnící kroužek v pořádku a rukou svíčku našroubujete tak, aby nedošlo k našroubování svíčky tzv. „přes závit“.
- Speciálním klíčem svíčku dotáhněte.
- Nasadte na svíčku konektor kabelu (fajfku) a zavakněte.
- Uzavřete a zajistěte kryt svíčky.

POZNÁMKA:

Novou svíčku je nutno po dosednutí dotáhnout o 1/2 otáčky, aby došlo ke stačení těsnícího kroužku. Jestliže je znova použita stará svíčka, je nutno ji dotáhnout pouze o 1/8 - 1/4 otáčky.

POZOR!

Dbejte, aby byla svíčka dobře dotažena. Špatně dotažená svíčka se silně zahřívá a může dojít k vážnému poškození motoru.

Čistění karburátoru

VÝSTRAHA!

- Benzín je velice snadno vznětlivý a výbušný.
- Odkalování provádějte v dobře větraném prostoru při vypnutém motoru. Během tankování a v místech, kde jsou umístěny pohonné hmoty, nikdy nekuřte a zabraňte přístupu s otevřeným ohněm.
- Dbejte na to, aby nedošlo k rozlití benzínu. Benzínové výparы nebo rozlitý benzín se mohou vznítit. Jestliže benzín vystříkne, je bezpodmínečně nutné okolí vysušit a nechat rozptýlit benzínové výparы.

- Zabraňte opakovánemu nebo delšímu styku s pokožkou, jakož i vdechování výparů. Uchovávejte benzín mimo dosah dětí.

Karburátor je velmi komplexní a složité zařízení, čištění a údržbu karburátoru proto přenechejte odbornému servisu. Seřízení bohatosti směsi a celého karburátoru je nastaveno výrobcem a není dovoleno toto seřízení jakkoli měnit. V případě jakéhokoliv neodborného zásahu do seřízení karburátoru může vážně poškodit motor, generátor či připojené spotřebiče.

Pouze jednou za čas proveděte odkalení karburátoru dle následujícího postupu:

- Vypínač motoru dejte do pozice „OFF 0“ a sejměte kryt svíčky (obr.1 poz. 9) a sundejte konektor kabelu (fajfku) ze svíčky
- Ventil odvzdušnění nádrže dejte do pozice ON
- Uvolněte šroub a demontujte kryt motoru (obr.1 poz.5 nebo obr.A).




- Vložte pod vývod odkalovací hadičku vhodnou nádobu.
- Povolte odkalovací šroub (obr. 3 poz.3 nebo obr.B) a nechte vytéct všechny nečistoty. Odkalovací šroub opět utáhněte až ve chvíli, kdy vytéká pouze čistý benzín.



- Uzavřete a šroubem zajistěte servisní kryt elektrocentrály.

- Nasadte konektor kabelu svíčky na svíčku a nasadte kryt svíčky.

- Namontujte zpět zapalovací svíčku

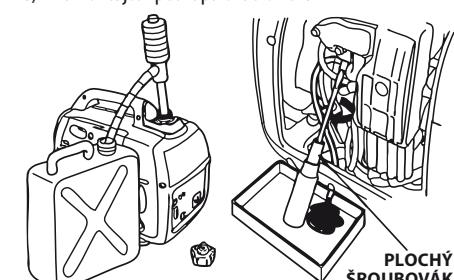

- Vyměňte olej.
- Vyšroubujte zapalovací svíčku a do válce nechte vtéci cca 1 čajovou lžičku oleje. Pak zatáhněte 2-3 krát za startovací lanko. Tím se v prostoru válce (palivové nádrži) vytvoří rovnoramenný ochranný olejový film. Poté svíčku namontujte zpět.
- Protočte motor zatažením za rukojet startovací šňůry a zastavte píst v horní úvratí. Tak zůstane výfukový i sači ventil uzavřen.
- Elektrocentrálu uložte do chráněné, suché místnosti a zajistěte, aby k elektrocentrále neměly přístup děti a zvířata.

Test funkčnosti svíčky

A UPOZORNĚNÍ:


Nejprve se ujistěte, že v blízkosti není rozlitý benzín nebo jiné vznětlivé látky. Při testu použijte vhodné ochranné rukavice, při práci bez rukavic hrozí úraz elektrickým proudem! Před demontáží se ujistěte, že svíčka není horká!

- Vymontujte svíčku.
- Svíčku nasadte do konektoru ("fajfky").
- Přepněte spínač motoru do pozice ON
- Svíčku přidržte na kostře motoru (např. hlavě válce) a zatáhněte za startovací šňůru.
- Pokud k jiskření nedochází, vyměňte svíčku. Pokud je jiskření v pořádku, namontujte svíčku zpět a pokračujte ve startování podle návodu.
- Když ani poté motor nenaskočí, svěřte opravu odbornému servisu.


Pokud se vám porucha odstranit nepodaří, svěřte opravu autorizovanému servisu.

Diagnostika a odstranění případných závad


1) MOTOR NELZE NASTARTOVAT

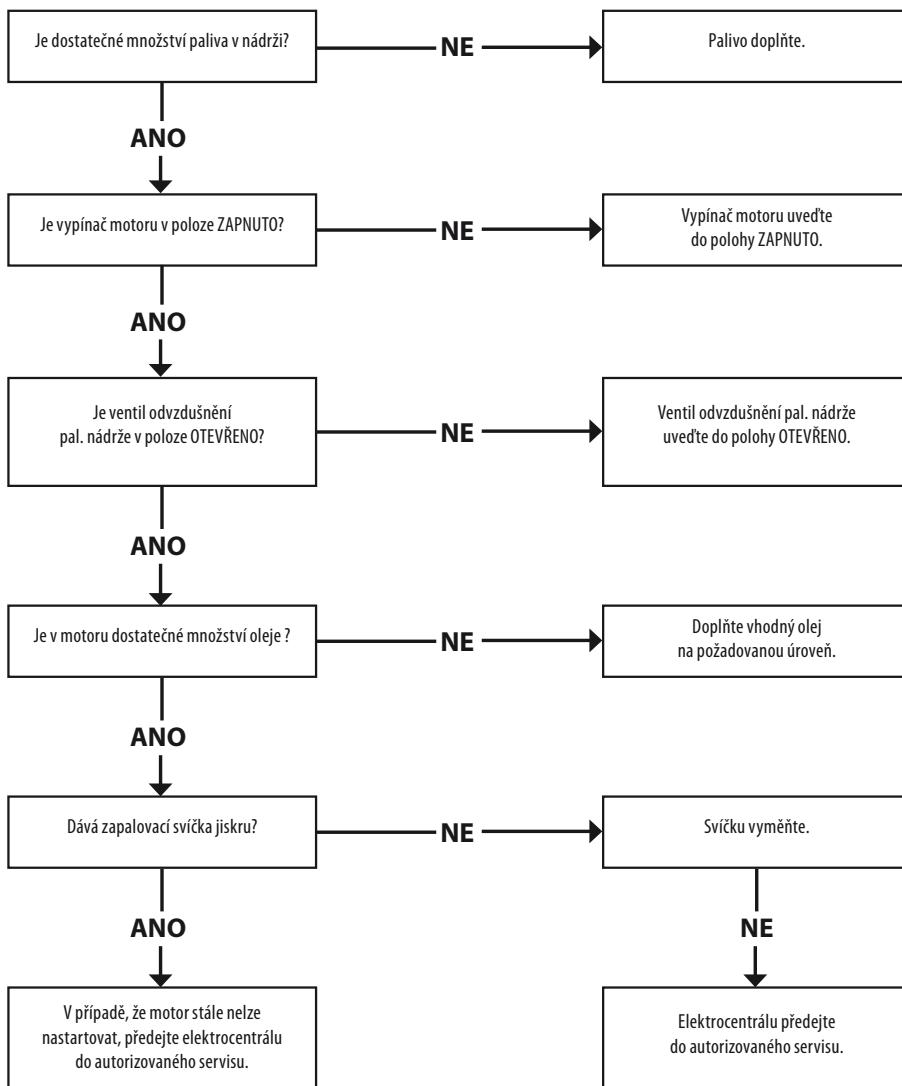

2) PŘIPOJENÝ SPOTŘEBIČ NEPRACUJE

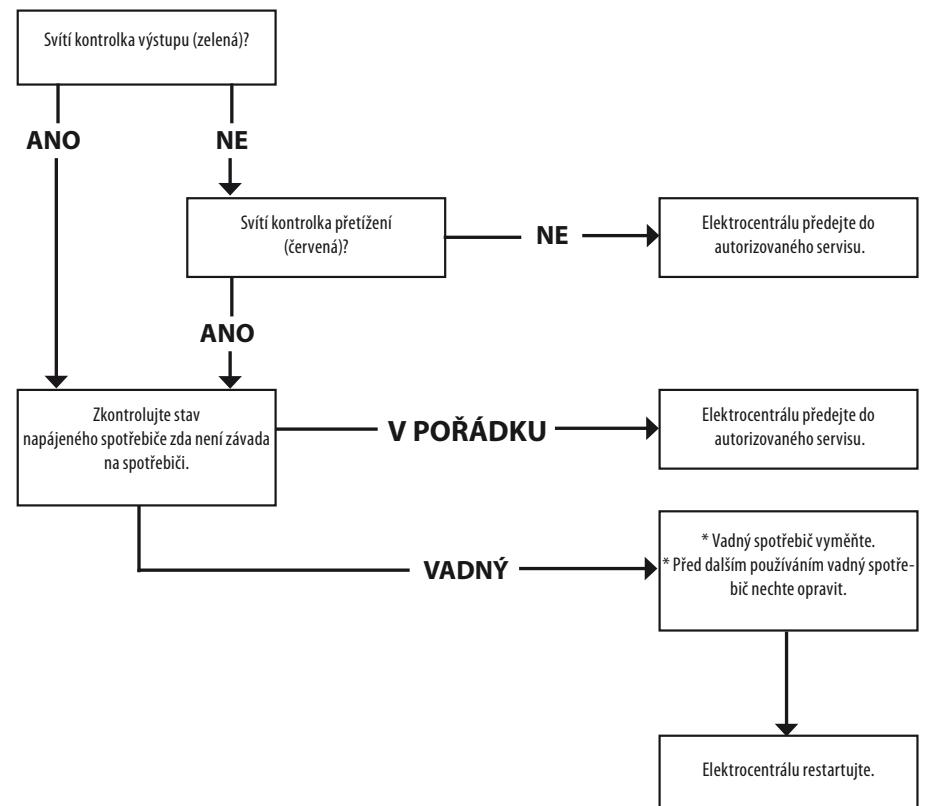

3) NENÍ NAPĚTÍ VE STEJNOSMĚRNÉ 12V ZÁSUVCE

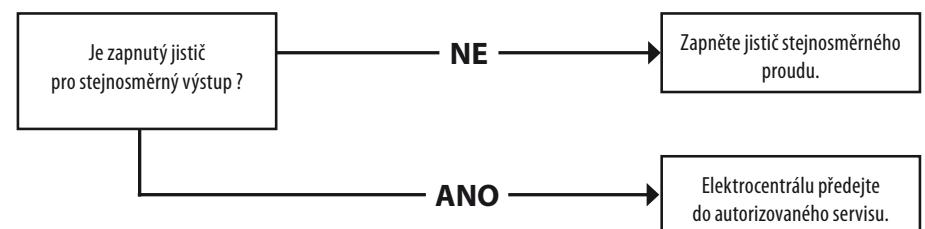

Životní prostředí



Nástroje s elektrickým zařízením se nesmí vyhazovat do běžného domovního odpadu. Provozní náplně, především palivo a olej, mohou být nebezpečné životnímu prostředí. Při likvidaci těchto náplní postupujte dle pokynů výrobce těchto látek. Je zakázáno vyhazovat stroj nebo provozní náplně do přírody nebo do směsného odpadu. Po skončení životnosti stroje nebo provozní náplně je nutno je odevzdat na

místo určené pro sběr tohoto typu odpadu nebo prodejci. Při úniku provozních náplní postupujte dle pokynů výrobce těchto látek nebo kontaktujte hasiče.

Záruka

Na tento výrobek poskytujeme standardní záruku v délce 24 měsíců od data zakoupení a prodlouženou záruku v trvání 12 měsíců po splnění specifikovaných podmínek. Veškeré záruční podmínky najdete v příručce Záruka a servis. Prosíme, před používáním stroje si přečtěte celou tu příručku tak, abyste porozuměli jejímu obsahu.

ES Prohlášení o shodě

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje, že následně označené zařízení na základě jeho koncepce a konstrukce, stejně jako do oběhu uvedené provedení, odpovídá příslušným základním bezpečnostním požadavkům nařízení vlády. Při námí neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

HERON 8896215 (DGI 30Q)

Digitální invertorová elektrocentrála

byla navržena a vyrobena ve shodě s následujícími normami:

EN 60204-1, EN 60034-1:2004, EN 12601:2001, EN 1679-1:1998, EN 61000-6-1:2007
EN 55012:2007, EN ISO 8528-8:1995,

a s následujícími předpisy (vše v platném znění):

NV 17/2003 Sb., (73/23/EHS ve znění 93/68/EHS), NV 18/2003 Sb., (89/336/EHS ve znění 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS), NV 9/2002 Sb., (2000/14/ES, 86/594/EHS), NV 365/2005 (97/68/ES ve znění směrnice č. 2002/88/ES)

ES prohlášení o shodě bylo vydáno na základě certifikátů č.

Z1A 0911 51881 071 , N8 09 11 51881 070 , M8T 09 11 51881 069 , E8N 10 03 51881 063 , OR/0030014/006 , E11 97/68SA
2004/26 0570 00

vydaného zkušebnami:

TÜV SÜD Product Service GmbH, München, Germany ; TÜV SÜD Industrie Service, München, Germany ; VCA, Bristol, UK

Garantovaná hladina akustického výkonu: 96 dB(A)

Poslední dvojčíslo roku, kdy byl výrobek označen značkou CE: 10

Ve Zlíně 12. 5. 2010

Martin Šenkýř
člen představenstva a.s.

Úvod

Vážený zákazník,
dakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke HERON zakúpením tohto náradia.

Tento výrobok absolvoval hľbkové testy spoločnosti a kvality, ktorým svoje výrobky podrobujeme. Urobili sme všetky opatrenia, aby sa k vám výrobok dostal v dokonalom stave. Ak by sa aj napriek tomu objavila akákoľvek porucha, alebo by ste pri jeho používaní narazili na problémy, neváhajte sa prosím obrátiť na naše zákaznícke centrum:

Tel.: +421 2 4920 4752, fax: +421 2 4463 8451

www.heron.sk

Výrobca: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky, Česká republika

Dátum vydania: 28. 5. 2010

Technické údaje

typové označenie Heron motor	(DGI 30 Q) zážihový (benzínový), štvortaktný, jednovalec s OHC rozvodom, typ 180F	Elektrocentrála HERON ďalej spĺňa všetky bezpečnostné požiadavky kladene na zdrojové zariadenia a z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykovým napätim na neživých častiach elektrocentrály vyhovuje požiadavkám 413.5 IEC 364-4-41 na ochranu elektrickým oddelením.
zapalovanie	T.C.I. (tranzistorové, bezkontaktné)	
chladenie	nútené, vzduchom	
vŕtanie x zdvih valca	66 x 50 mm	
obsah valca	171 ccm	
kompresný pomer	8,5 : 1	
max. výkon motora	3,3 kW/3800 min-1, 4,5 HP	
typ paliva	bezolovnatý benzín min. 95 oct.	
typ oleja	SAE 10W40	
spotreba	cca 550 g/kWh	
čas prevádzky na jednu nádrž	cca 3,5h	
spúšťanie	manualne	
objem palivovej nádrže	cca 5,0 l	
objem olejovej nádrže	cca 0,6 l	
zapalovacia sviečka typu	NGK CR7HSA	
hmotnosť (bez náplní)	34 kg	
alternátor	jednofázový, multipólový s invertorom	
menovitý výkon	2,4 kW	
max. výkon	2,9 kW	
menovitý napätie AC/DC	230 V /12 V	
menovitý prúd AC/DC	10,4 A / 8,3A	
frekvencia	50 Hz	
účinník	cos φ 1	
krytí	IP23	
rozmery (dĺžka x šírka x výška)	625x350x492 mm	
hladina akust. výkonu (7m) na prázdroj (ISO 11094)	63 dB(A)	
hladina akustického výkonu (7m) pri začlenení (ISO 11094)	72 dB(A)	

Rozsah dodávky

Elektrocentrála HERON DGI 30 Q	1x
Kľúč na montáž motorové sviečky	1x
Kábel pre 12V DC elektrickú zásuvku	1x
Lievik	1x
Koncovka kábla pre zapojenie do zásuvky 230V	1x
Návod k použitie	1x

Popis výrobku

Digitalna invertorová elektrocentrála zabezpečuje konštantnú frekvenciu a napätie na výstupe. Určená pre elektronické zariadenia citlivé na kolísanie napäcia a frekvencie. Ide o prenosnú, kapotovanú (tichú) elektrocentrálu.

Bezpečnostné pokyny



Elektrocentrála je konštruovaná pre bezpečnú a bezproblémovú prevádzku za predpokladu, že bude prevádzkovaná v súlade s návodom na obsluhu. Pred prvým použitím elektrocentrály si **POZOR**ne preštudujte tento návod na obsluhovanie tak, aby ste porozumeli jeho obsahu. Zabrániť tak možnému vážnemu poškodeniu zariadenia alebo dokonca zraneniu.

- Vždy pred začiatom práce vykonajte predbežnú prevádzkovú skúšku. Uistite sa, že elektrocentrála vrátane vedenia a zásuvkových spojov je bez porúch alebo poškodení. Môžete tak predísť úrazu alebo poškodeniu zariadenia.
- Elektrocentrálu umiestnite na pevný, rovný povrch, aby nedošlo k jej prevráteniu. Pri prevádzke na inom než vodorovnom povrchu môže dôjsť k vytiekaniu paliva z nádrže. Systém mazania motora pracuje bezpečne len do náklonu 10° vo všetkých smeroch, teda väčší náklon elektrocentrály pri prevádzke je neprípustný a môže viesť k vážnemu poškodeniu motoru, na ktoré sa nevztahuje záruka.
- Aby ste predísli nebezpečenstvu vznietenia a zabezpečili dostačočnú ventiláciu, umiestnite prevádzkovanú elektrocentrálu minimálne 1 m od budov alebo iných zariadení či strojov. Nedávajte do blízkosti motoru žiadne horľavé látky. Nikdy neprevádzkujte elektrocentrálu v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
- Deti a domáce zvieratá sa musia zdržovať v bezpečnej vzdialnosti, pretože vzniká možnosť popálenín od horúcich častí motoru, prípadne môže prísť k úrazu elektrickým prúdom.
- Mali by ste vedieť, akým spôsobom je možné motor čo najrýchlejšie vypnúť. Okrem toho by ste sa mali dôkladne zoznámiť s obsluhou ovládaciých prvkov. Nenechávajte nikoho obsluhovať elektrocentrálu bez predchádzajúceho poučenia. Zabráňte tiež tomu, aby zariadenie obsluhovala osoba indisponovaná napr. pod vplyvom drog, liekov, alkoholu alebo nadmieru unavenná, a tiež tak sami nerobte.

- Doplňovanie pohonného látok sa musí vykonávať v dobre vetranom priestore a pri vypnutom motore. Benzín je mimoriadne zápalná látka a za určitých podmienok výbušná.
- Nádrž nepreplňujte.
- Zaistite, aby uzáver palivovej nádrže bol dobre uzavorený.
- Ak vytiekol benzín, bezpodmienečne zaistite, aby toto miesto bolo pred naštartovaním motora úplne suché a aby sa benzínové výparы úplne rozptylili.
- Počas tankovania a v okolí uložených pohonného hmôt nikdy nefajčíte a nepoužívajte otvorený oheň.
- Výfukové plyny sú jedovaté a obsahujú jedovatý oxid uhoľnatý, ktorý ako bezfarebný a nepáchnuci plyn môže pri nadýchaní spôsobiť stratu vedomia, prípadne aj smrť. Preto nikdy nepúšťajte zariadenie v uzavorennej miestnosti, prípadne bez dostatočného vetrania a prístupu čerstvého vzduchu. Vždy zaistite dôkladné vetranie priestoru.
- Centrála je vybavená krytmi, ktoré chránia pred prístupom k rotujúcim časťiam. Vždy prevádzkujte elektrocentrálu s týmito krytmi. Ak je nutné prevádzkovať elektrocentrálu bez krytu, napr. pri vykonávaní údržby, je nutné dbať na zvýšenú pozornosť a udržiavať dostačočný odstup od všetkých rotujúcich časťí zariadenia.
- Výfuk je počas prevádzky veľmi horúci a zostáva horúci tiež dlho po vypnutí motora, preto sa ho nedotýkajte. Aby ste predísli ľahkým popáleninám alebo nebezpečenstvu vzplanutia, nechajte výfuk vychladnúť predtým, než má byť stroj prepájaný alebo uskladnený v uzavorených priestoroch.
- Uvedomte si, že elektrocentrála je zariadenie produkujúce elektrické napätie, preto pri jej nesprávnom používaní hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neobsluhujte elektrocentrálu mokrými rukami.
- Podľa normy ČSN ISO 8528-8 čl. 6.7.3 uzemnenie elektrocentrály daného max. výkonu nie je vyžadované, ale keďže je táto elektrocentrála vybavená uzemňovacím vývodom, vždy, keď je to možné, zabezpečte uzemnenie elektrocentrály.
- Elektrocentrála nesmie byť prevádzkovaná nechránene na daždi alebo snehu. Prístroj neustále chráňte pred vlhkostou a nečistotami. elektrocentrálu vždy skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Elektrocentrály nesmú byť pripájané za žiadnych okolností svojpomocne do pevnej rozvodnej siete ako záloha. Vo zvláštnom prípade, kedy ide o pripojenie alternatívneho napájacieho zariadenia ku existujúcomu roz-

vodnému systému, smie byť toto pripojenie vykonané len špecializovanou firmou s oprávnením tieto pripojenia vykonávať, ktorá pozná problematiku použitia prenosných elektrocentrál z hľadiska bezpečnosti a platných elektrotechnických predpisov a je schopná posúdiť rozdiely medzi zariadením pracujúcim vo verejnej rozvodnej sieti a zariadením napájaným zo zdrojového sústrojenstva. Je nutné zaistiť, aby toto pripojenie neovplyňovalo verejnú sieť. Za prípadné škody alebo zranenia vzniknuté neodborným spájaním s verejným rozvodom nenesie výrobca žiadnu zodpovednosť.

- K elektrocentrále neprípájajte iný typ zásuvkového spojenia, než ktorý zodpovedá platným normám ČSN. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo zranenia elektrickým prúdom alebo vznik požiaru. Použitý kábel musí zodpovedať platným normám ČSN, vzhľadom k veľkému mechanickému namáhaniu používajte iba ohybný gumový kábel.
- Prierez a dĺžku použitého predlžovacieho kábla konzultujte s kvalifikovaným elektrikárom alebo sa riadte normou ČSN ISO 8528-8.

Predpísané parametre na použitie predlžovacieho vedenia podľa ČSN ISO 8528-8
(Pozn.) Hodnoty platia pri plne rozvinutom káble.

Prierez kábla (mm)	max. dĺžka (m)
1,5	60
2,5	100

- Elektrocentrála sa nesmie používať na napájanie elektrických zváracích prístrojov. Také použitie môže viesť k vážnemu poškodeniu stroja, na ktoré sa nevztahuje záruka.
- Podľa hygienického predpisu nesmie byť elektrocentrála používaná, ak je tým obmedzovaná verejnosť a v čase od 22.00 do 6.00 z dôvodu rušenia nočného pokoja.

Použité pikto gramy a dôležité upozornenia

OCHRANNÝ SYSTÉM MOTORA

Ked' hladina oleja klesne na minimálne množstvo, ochranný systém motoru zastaví automaticky chod stroja a ochrani motor pred poškodením.

Tento stroj je dodávaný bez oleja. Pred prvým spustením ho doplnite odporučeným typom oleja na predpísanú úroveň (vid:Doplnenie olejovej náplne). Pravidelne kontrolujte hladinu oleja. Správna hladina oleja je vyznačená na obrázku.	
POZOR horúce - nedotýkajte sa horúcich častí výfuku.	
Sýtič	
Hlavný spínač	
Istič jednosmerného okruhu	
Uzemňovacia svorka	
Pred prvým použitím si prečítajte užívateľský manuál!	
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred použitím čítajte užívateľský manuál!	
Používajte prostriedky pre ochranu sluchu	
Nepoužívajte v uzavretých priestoroch. Oxid uholnatý je pri vdýchnutí jedovatý.	
Udržiavajte bezpečnú vzdialenosť od horúcich častí stroja a od jedovatých výfukových plynov strojom produkovaných.	
Nepoužívajte elektrocentrálu ako záložný zdroj pripojený do domovej rozvodnej siete.	
Stroj používajte iba vonku. Nikdy nepoužívajte stroj v uzavretých priestoroch.	

Popis súčasťí stroja


Obr. 1

- 1) ovládací panel
- 2) vypínač motora (slúži zároveň ako kohút palivovej nádrže)
- 3) rukoväť štartéra
- 4) sýtič
- 5) kryt motoru (servisný kryt)
- 6) uzáver palivovej nádrže
- 7) ventil odvzdušnenia nádrže
- 8) výfuk
- 9) kryt zapáľovacej sviečky
- 10) spodné prepravné držadlo
- 11) kolieska




Obr. 2

- 1) tlačidlo ističa 12 V DC
- 2) zásuvka 12 V DC
- 3) prepínač automatického plynu
- 4) kontrolka preťaženia
- 5) kontrolka prevádzky - výstupu prúdu
- 6) kontrolka hladiny oleja
- 7) uzemňovacie svorky
- 8) zásuvky 230 V AC

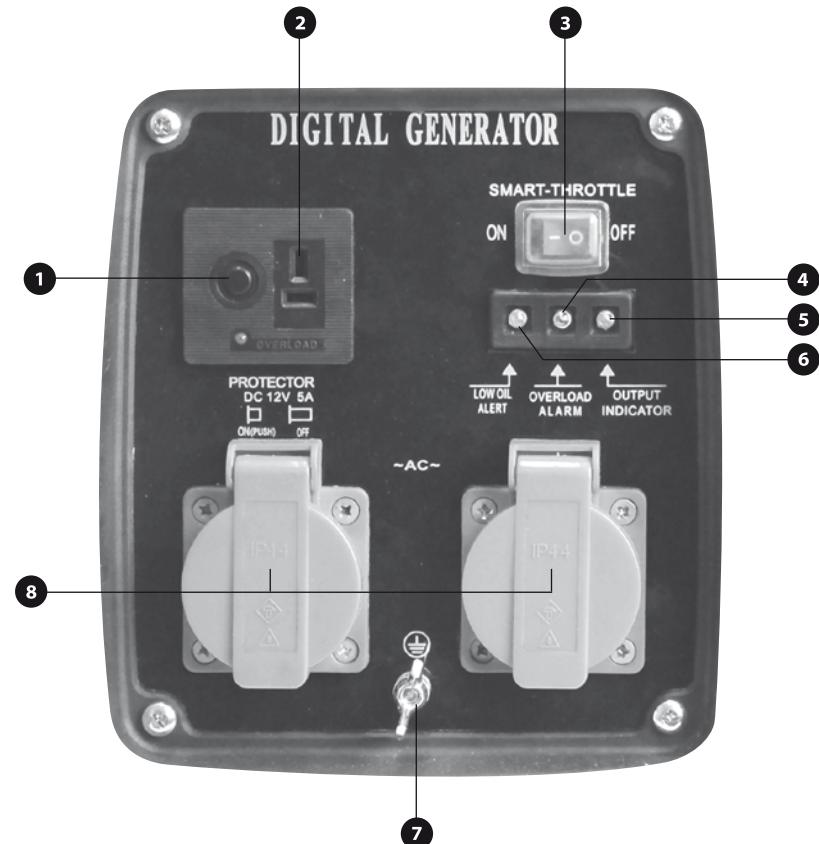

Obr. 3

- 1) páčka sýtiča
- 2) kryt vzduchového filtra
- 3) vypúšťacia a odkalovacia skrutka karburátora
- 4) otvor na dolievanie oleja so zátkou

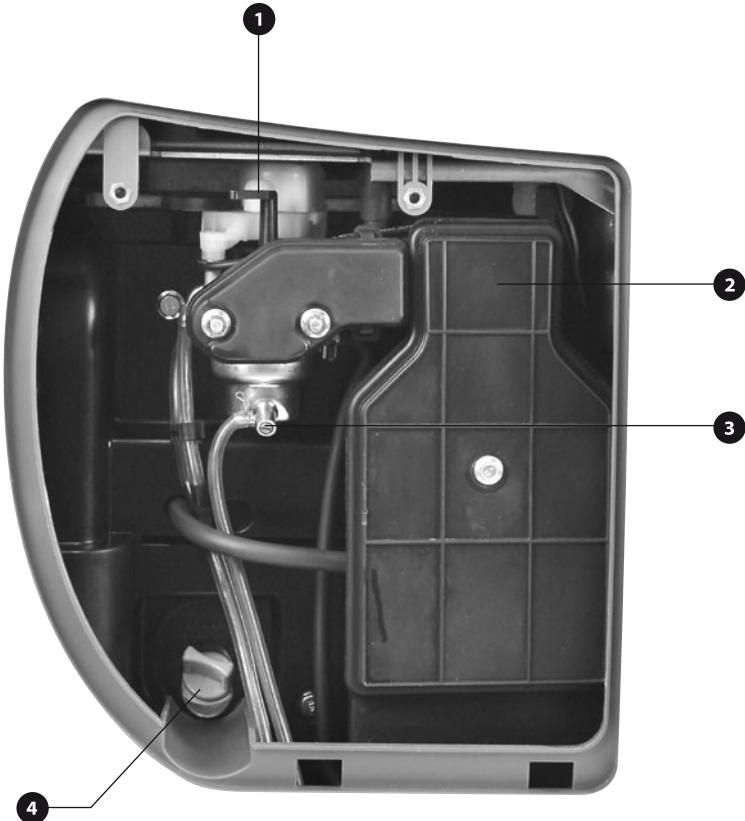

Obr. 3

Pred uvedením stroja do prevádzky

⚠ VÝSTRAHA!

Na vykonanie nasledujúcich kontrolných úkonov umiestnite elektrocentrálu na pevnú a vodorovnú plochu s vypnutým motorom a odpojeným káblom zapalovacej sviečky. Nedotýkajte sa horúcich časťí motora.

Uvedenie do prevádzky vykoná predajca podľa preberacieho protokolu – vid' Záruka a servis – alebo majiteľ sám po dohode a inštruktáži predajcom.

V prípade, že stroj nebol uvedený do prevádzky a spustený predajcom, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Vizuálna kontrola

Po vybalení stroja vykonajte vizuálnu kontrolu stavu povrchu a základných funkcií stroja. Zlože kryt motoru a kryt sviečky. Presvedčte sa, či nikde nevisia nezapojené alebo uvoľnené káble. V prípade, že to tak je, nechajte si chybu odstrániť v zmluvnom servise. Skontrolujte palivový systém, najmä pripojenie palivových hadičiek, ešte než prvýkrát nalejete palivo do palivovej nádrže.

2. Plnenie olejovej náplne

⚠ UPOZORNENIE

- Prevádzkovanie motora s nedostatočným alebo s nadbytočným množstvom oleja môže spôsobiť vázne poškodenie motora bez nároku na záruku.
- Kontrolu úrovne oleja vykonávajte na rovine a pri vypnutom motoru pred každým spustením.
- Kontrolka hladiny oleja (obr. 2 poz. 6) sa rozsvieti pri náhlom úniku a poklesle hladiny motorového oleja. Vypnite motor a doplňte olej podľa ďalej uvedených inštrukcií. Ak tak neurobíte, motor sa po chvíli automaticky zastaví.
- Olejový snímač neoprávňuje obsluhu ignorovať kontrolu hladiny oleja pred každým použitím.
- Olejový snímač nesmie byť odpojený alebo demontovaný.
- Obsluha je povinná kontrolovať hladinu oleja pred každým spustením motora v súlade s tabuľkou predpisanej údržby.

ODPORÚČANÉ OLEJE

Odporúčame používať len vysoko kvalitné oleje so špecifikáciou SAE 10W40 zavedených značiek v originálnych baleníach (napr. Shell HELIX SUPER 10W - 40, Castrol GTX

Magnatec 10W-40 alebo ich ekvivalent)

PLNENIE A DOPLNENIE OLEJA

1. Uistite sa, že elektrocentrála stojí na pevnnej a vodorovnej ploche s vypnutým motorom a prívodom paliva a vypnutým káblom zapaľovacie sviečky.
2. Pomocou plochého skrutkovača povölte skrutku krytu motoru a kryt zložte obr. A




A

3. Odskrutkujte zátku olejovej nádrže obr. B



B



C

4. Nalejte plniacim otvorm cca 0,6 l oleja (predpísaný objem pre prázdnu olejovú nádrž). Pri plnení dbajte na to, aby olej nevytékal mimo plniaci otvor; ak sa tak stane, rozliatý olej zotrite a motor od oleja očistite do sucha.

Hladina oleja musí dosahovať okraje plniaceho hrudla. Pri nízkej hladine oleja vám mŕka na zátc napovie, v akej výške sa hladina nachádza (obr. C).

Pri nízkom stave oleja doplňte odporúčaným olejom na požadovanú úroveň (okraj plniaceho hrbla). Nemiešajte oleje s rozdielnym SAE a akostnou triedou.

⚠ UPOZORNENIE

Je zakázané používať oleje bez detergentných prísad a oleje určené pre dvoj taktné motory. Pri prevádzkovaní elektrocentrály s malým alebo naopak nadmerným množstvom oleja môže viesť k poškodeniu elektrocentrály. Na túto závadu sa nevzťahuje záruka.

3. Palivo

⚠ VÝSTRAHA!


- Benzín je veľmi ľahko horľavý a výbušný.
- Tankujte v dobre vetranom priestore pri vypnutom motore. Počas tankovania a v miestach, kde sú umiestnené pohonné hmoty, nikdy nefajčite a zabráňte prístupu s otvoreným ohňom.
- Nádrž nepreplňujte (nedolievať až po okraj nádrže) a po tankovaní zaistite, aby bol uzáver nádrže dobre uzavorený.
- Dbajte na to, aby nedošlo k rozliatiam benzínu. Benzínové výpary alebo rozliatia benzína sa môžu vznieť. Ak benzín vystrekne, je bezpodmenečne nutné okolie vysušiť a nechať rozptyliť benzínové výpary.
- Zabráňte opakovanejmu alebo dlhšiemu styku s pokožkou, ako aj vychovaniu výparov. Uchovávajte benzín mimo dosahu detí.
- Používajte bežne používaný bezolovnatý benzín pre motorové vozidlá s min. oktánovým číslom 95. Odporúčame používať bezolovnatý benzín Natural 95.
- Používajte len čistý automobilový benzín. Nepoužívajte zmes benzínu a oleja, benzín kontaminovaný, s prímesou nečistôt alebo pochybnnej kvality a pôvodu. Zabráňte vnikaniu prachu, nečistôt alebo vody do palivovej nádrže.
- Pred uskladnením dlhším než 1 mesiac zvyšné palivo z nádrže vypustite a vykonajte odkalenie karburátora (viď kapitola Čistenie karburátora).
- Poruchy vzniknuté z dôvodu použitia nesprávneho typu benzínu, znečisteného, kontaminovaného alebo zvetraného nebudú posudzované ako záručné.
- Nepoužívajte palivo staršie než jeden mesiac od načerpania na čerpacnej stanici.
- Odporúčame používať do paliva kondicionér.

PLNENIE PALIVA

- Elektrocentrála musí byť vypnutá.
- Odskrutkujte kryt palivovej nádrže a pohládom skontrolujte hladinu paliva v nádrži (obr.A)



- Palivo doplňte pomocou lievika, ak je jeho množstvo nedostatočné. Palivo naliievajte cez sitko. Objem nádrže je cca 5 litrov. Nádrž neprelievajte nad mieru max objemu, ktorý je určený polovičnou výškou (obr.C) sitká nádrže (obr. B). Plnenie nad mieru maximálneho objemu bude mať za následok vytiekanie paliva i cez zavretú zátku.



- Po doplnení paliva zátku palivovej nádrže nasadte späť a riadne dotiahnite.

Ak chcete elektrocentrálu prenášať, nebudeť ju používať alebo ju chcete uskladniť treba zavrieť ventil odvzdušnenie nádrže (obr. 1, pozícia 7) do polohy OFF. Zabráňte tým únikom paliva alebo benzínových par.

Pred začatím prevádzky a počas prevádzky musia byť

ventil v polohe ON inak dôjde k vytvoreniu podtlaku v nádrži a následnému zastaveniu.

Ak dôjde počas prevádzky elektrocentrály k náhlemu zastaveniu motoru, skontrolujte skôr ako budete hľadať ďalšie nedostatky, či nie je ventil odvzdušnenie nádrže zavretý alebo zanesený nečistotami.

POUŽITIE BENZÍNU S OBSAHOM ALKOHOLU

V tejto elektrocentrále sa neodporúča používanie paliva s prímesou alkoholu. Poruchy vzniknuté používaním takýchto pohonného látok nebudú posudzované ako záručné. O obsahu týchto látok v benzíne sa informujte na čerpaczej stanici.

Startovanie motora

⚠ POZOR!

Uistite sa že k výstupom elektrocentrály nie sú pripojené žiadne spotrebiče! Ak je to možné, elektrocentrálu uzemnite.

- Ventil odvzdušnenia nádrže (obr. 1 poz. 7) dajte do polohy otvorené (ON).
- Prepnite spínač motora (obr. 1 poz. 2) do polohy zapnuté (I-ON).
- Prepnite páčku sýtiča (obr. 1 poz. 4) do pravej polohy (pozícia Start). Zapnutie sýtiča nie je potrebné pre spustenie zahriateho motora alebo pri vysokej okolitej teplote.
- (Obr.A) Pomaly táhajte za rukoväť vrátnej pružiny startéra (obr. 1 poz 3) až kým nedôjde k záberu. Potom za rukoväť potiahnite prudko. Zopakujte podľa potreby, kým motor nenaskočí. Ihneď po štarte motora rukoväť startéra pomaly pustite.



- Počkajte na zahriatie motoru. Postupne posúvajte páčku sýtiča (obr. 1 poz 4) o krátku vzdialenosť smerom doľava (pozícia RUN), v horúcim počasí toto vykonávajte počas niekoľkých sekúnd, zatiaľ čo v studenom počasí počas niekoľkých minút. Pred každou zmenou

ponechajte motor hladko bežať. Po dosiahnutí prevádzkovej teploty sýtič úplne vypnite (pozícia RUN).

⚠ UPOZORNENIE

Nedopustite, aby sa rukoväť startéra vracala späť rýchle proti krytu motora. Rukoväť púšťajte pomaly, aby ste zabránili poškodeniu krytu startéra.

Vždy startujte rýchlym zatiahnutím za rukoväť. Ak tak neurobíte, môže dôjsť k poškodeniu motora.

Pri prevádzke elektrocentrály za vonkajších teplôt pod bodom mrazu nechajte elektrocentrálu po naštartovaní najprv zahriť na prevádzkovú teplotu, až potom pripojte k výstupu spotrebič. Zatažovanie nezahŕňaného motora elektrocentrály vedie k jeho rýchlemu opotrebovaniu.

INDIKÁTOR POKLESU HLADINY OLEJA

Olejový snímač slúži na odstavenie chodu motora pri poklesu hladiny oleja v motore. Zamedzuje tým vzniku škôd na motore z dôvodu nedostatočného mazania. Pri poklesu hladiny oleja pod bezpečnú hranicu sa motor vypne, spinač motora však zostane v polohe zapnuté (1).

Toto však neopravňuje obsluhu ignorovať kontrolu hladiny oleja pred každým použitím elektrocentrály!

Ak dôjde k zastaveniu motora a nie je možné ho už naštartovať, napriek tomu, že v nádrži je dostatok paliva, skôr než začnete zisťovať ďalšie možné príčiny poruchy, skontrolujte stav oleja v motore.

Nízky stav hladiny oleja indikuje kontrolku na hlavnom paneli (obr. 2 poz. 6)

Použitie elektrocentrály

⚠ POZOR!

Pri používaní elektrocentrály HERON vždy dodržujte inštrukcie uvedené v tejto kapitole a v kapitole Bezpečnostné pokyny. Elektrocentrála bola navrhnutá a vyrobenná s maximálnym ohľadom na vašu bezpečnosť, ale používanie akéhokoľvek elektrického zariadenia so sebou nesie riziko úrazu elektrickým prúdom. Preto príseňte dbajte na inštrukcie uvedené v tomto návode.

Výrobca a distribútor nenesie žiadnu zodpovednosť za následky vzniknuté neoborným používaním elektrocentrály v rozpore s návodom na obsluhovanie a so všeobecnými zásadami a predpismi stanovenými pre používanie elektrického zariadenia alebo ich neznačosťou. Rovnako tak nenesie zodpovednosť za nesprávnu alebo neobornú montáž a prevádzku elektrocentrály.

⚠ UPOZORNENIE

• Elektrocentrály HERON dlhodobo zatažujte len do hodnoty jej menovitého výkonu. Doba zataženia väčším ako menovitým výkonom je max 15 min. V prípade preťaženia stroja sa rozsvieti kontrolka preťiení (obr.2 poz.4) a automaticky sa odpojí napätie na výstupe.

1) Vypnúť elektrocentrálu (viď Vypnutie motora alebo Núdzové vypnutie motora)

2) Nechajte vychladnúť alternátor (môže trvať 0,5-5 min)

3) Opäť stroj naštartujte (viď. Štartovanie motora)

V každom prípade musí byť zohľadnený celkový príkon všetkých pripojených spotrebičov. Stále preťažovanie môže mať za následok skratenie životnosti elektrocentrály, alebo dokonca poškodenie generátora bez nároku na záruku. O správnosti a vhodnosti použitia sa poradte s autorizovaným predajcom alebo distribútorom.

• Pred pripojením spotrebiča sa uistite, či jeho maximálny príkon nepresahuje menovitý výkon elektrocentrály. Väčšina elektromotorov potrebuje na rozbeh až trojnásobný príkon, než je príkon menovitý.

• Neprekračujte predpísanú hranicu zataženia jednotlivých zásuviek.

• Tento typ elektrocentrály je vybavený ističom 5A, ktorý slúži ako ochrana proti dlhodobému preťaženiu alebo skratu spotrebiče pripojeného k zásuvke 12V DC. Ak je dodávka prúdu prerušená počas použitia, môže to byť spôsobené rozpojením ističa. V tomto prípade chvíľu počkajte, odstráňte príčinu preťaženia alebo skratu a istič znova zapnite stlačením jeho tlačidla (obr.2 poz.1). Presvedčte sa, že poznáte maximálny menovitý výkon své elektrocentrály.

• Kelektrocentrále pripájajte len spotrebiče v bezchybnom stave, nevykazujúce žiadnu funkčnú abnormálitu. Ak sa na spotrebici prejavuje porucha (iskrň, beží pomaly, nerozbereň sa, je nadmerne hlučný, dymí...), okamžite ho vypnite alebo vypnite elektrocentrálu. Spotrebici potom odpojte a odstráňte poruchu.

• Pripájajte len spotrebiče so zodpovedajúcimi hodnotami napäcia (230 V/50 Hz alebo 12 V).

• Nemeňte nastavenie motoru; ak pracuje motor nepravidelne, obráťte sa na autorizovaný servis.

• Tento typ elektrocentrály je vhodný pre pohon elektrického náradia, elektromotorov alebo podobných zariadení do príkonu nepresahujúceho menovitý výkon elektrocentrály.

• Tento typ elektrocentrály je vybavený systémom stabilizácie výstupného napäcia invertorom, ktorý umožňuje

je tiež pripojenie spotrebičov s jemnými elektronickými zariadeniami, ako napr. TV prijímače, rádiomagnetofóny, počítače a pod.

- Elektrocentrálu nemodifikujte a neupravujte, nepripájajte akékoľvek nadstavce alebo predĺženia k výfuku motora elektrocentrály. Nevykonávajte žiadne úpravy na elektroinštalácii elektrocentrály.

Automatický plyn (Smart Throttle)

Systém Smart Throttle (Inteligentný elektronický ovládač otáčok motora) udržuje ekonomický chod elektrocentrály a minimalizuje spotrebú paliva.

Automat má dve polohy: zapnuté (ON) a vypnuté (OFF). Poloha vypnuté (OFF) slúži ako možnosť vypnutia tohto inteligentného elektronického systému pri jeho prípadnej poruche, alebo pri jeho nesprávnom fungovaní. V tejto polohe je však plyn stále automaticky regulovaný, avšak táto regulácia je iba mechanická.

Použitie elektrocentrály pre odber jednosmerného prúdu (DC) (12 V/8,3 A)

⚠ UPOZORNENIE

Zásuvka 12V je určená predovšetkým pre dobíjanie 12V olovených akumulátorových batérií automobilového typu. Hodnota napäcia na prázdroj sa na výstupných svorkách pohybuje v rozmedzí 15-30V

⚠ POZOR!

Pri súčasnom odberu striedavého aj jednosmerného prúdu je nutné dať pozor na príkony všetkých pripojených spotrebičov. Súčet príkonov 12 V a 230 V spotrebičov nesmie byť vyšší než je maximálny výkon elektrocentrály!

POSTUP DOBÍJANIA

- Dobíjací kábel pripojte do zásuvky na elektrocentrále a potom na kontakt batérie.
- Naštartujte elektrocentrálu
- Po nabítí batérie vypnite motor elektrocentrály
- Odpojte káble zo zásuvky elektrocentrály a potom z kontaktov batérie.

⚠ POZOR!

• Pri dobíjanie batérie sa riadte pokynmi v návode na obsluhu batérie. Výrobca elektrocentrály nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym dobíjaním či údržbou batérie.

• Z dôvodu zabránenia vzniku skrenia v blízkosti batérie pripájajte dobíjací kábel najprv k elektrocentrále a až potom k batérii. Pri odpojovaní batérie odpojte najskôr kábel od batérie.

• V prípade dobíjania batérie, ktorá je namontovaná v automobile, alebo inom zariadení, odpojte (-) kábel v automobile skôr, než pripojte dobíjacie káble.

Pripojenie (-) kábla späť vykonávajte až po odpojení dobíjacích káblov. Toto zabráni možnosti vzniku skratu na batérii v prípade prepôlovania kontaktov.

• Batéria počas dobíjania produkuje vodík, ktorý je výbušný. Dodržujte preto zákaz manipulácie s otvoreným ohňom, nefajčite a zaistite dostatočné vetranie priestoru dobíjania.

• Batéria obsahuje elektrolyt (roztok kyseliny sírovej). Ide o silnú žízavинu, ktorá pri kontakte s pokožkou, sliznicami alebo s očami spôsobí silné poleptanie a poškodenie tkaniva. Používajte preto ochranný odev a okuliare.

• V prípade poleptania kože zasiahnuté miesto opláchnite pod prúdom vody a vyhľadajte lekára.

• V prípade zasiahnutia očí vyplachujte zasiahnuté oko počas 15 min. a potom vyhľadajte lekára.

• Elektrolyt je prudko jedovatý!

• V prípade požitia je nutné vypíti väčšie množstvo mlieka s magnéziom alebo rastlinným olejom a vysolat zvracanie. Potom vyhľadajte lekára.

• Chráňte pred deťmi.

• Pri kontakte elektrolytu s textilom dôjde k nenávratnému poškodeniu textilu.

• Neštartujte motor automobilu alebo iného zariadenia, na ktorom je namontovaná dobíjaná batéria skôr, než odpojite od batérie dobíjacie káble. Môže dôjsť k poškodeniu elektrocentrály.

• Dbajte na správnosť pripojenia pólov batérie. Pri prepôlovaní môže dôjsť k väčšemu poškodeniu batérie alebo elektrocentrály.

⚠ POZNÁMKA

Jednosmerný výstup (12 V) môže byť používaný súčasne s výstupom striedavého prúdu (~ 230 V).

V prípade preťaženia jednosmerného výstupu dôjde

k vypnutiu ističa pre jednosmerný prúd. Skôr než stlačíte tlačidlo ističa, vyčkajte 2 - 3 minúty od výpadku.

Obsluha elektrocentrály

1. Naštartujte motor.
2. Pripojte spotrebiče k zásuvkám a dbajte pritom na to, aby nebolo prekročené maximálne dovolené menovité napätie. Pred pripojením spotrebiča k zásuvke sa uistite, či sú pripojované spotrebiče vypnuté.

⚠ UPOZORNENIE

Stále preťažovanie elektrocentrály je indikované stálym rozsvietením kontrolky preťaženia červenej farby (obr.

2 poz. 4) a môže mať za následok vázne poškodenie elektrocentrály. Občasné preťažovanie elektrocentrály, ktoré je indikované občasním rozsvietením kontrolky preťaženia, má za následok skracovanie životnosti elektrocentrály.

Elektrocentrála nesmie byť zatažená na max povolené zataženie, ak nie sú splnené podmienky dobrého chladenia. Pri používaní elektrocentrály v zhoršených podmienkach nezatažujte elektrocentrálu na maximum. Pri prevádzke elektrocentrály pri teplotách nad 25 °C môže dôjsť k zníženiu výkona, z tohto dôvodu sa nesmie elektrocentrála prevádzkovať pri vyšších teplotách zatažovať na maximálny výkon.

IDEÁLNE PODMIENKY

PRE PREVÁDKU ELEKTROCENTRÁLY SÚ:

- Atm. tlak: 1000 hPa (1 bar)
- Teplota vzduchu: 25 °C
- Vlhkosť vzduchu: 30 %

Prevádzka vo vysokých a nízkych nadmorských výškach

Vo vysokých nadmorských výškach dochádza k zmene parametra sýtenia paliva smerom k presýteniu zmesi. Má to za následok ako stratu výkonu, tak zvýšenú spotrebú paliva.

Ak motor pracuje naopak v nižších nadmorských výškach než na ktoré je kalibráciu karburátora, dochádza z dôvodu príliš chudobnej zmesi paliva a vzduchu opäť k strate výkonu, prehriatiu alebo dokonca k väčšej poruche.

Výkon motoru pri prevádzke vo vysokých výškach sa dá zlepšiť výmenou hlavnej trysky s menším vŕtaním a zmenou polohy zmiešavacej regulačnej skrutky. Ak motor pracuje dlhodobo vo výškach nad 1830 m n. m., nechajte vykonávať kalibráciu karburátora v autorizovanom servise.

Aj pri odporúčanom nastavení karburátora dochádza

za k zníženiu výkonu približne o 3,5 % na každých 305 m nadmorskej výšky. Bez vykonania vyššie popísaných úprav je strata výkonu ešte väčšia.

Vypnutie motora

- 1) Odpojte všetky spotrebiče od výstupu generátora.
- 2) Prepnite spínač motoru (obr.1 poz.2) do polohy vypnuté (0).
- 3) Nastavte odvzdušňovací ventil na zátke paliva (obr. 1 poz. 7) do polohy vypnuté (OFF).

Núdzové vypnutie

V prípade potreby núdzového vypnutia generátora prepnite vypínač motoru do polohy (0)

PLÁN ÚDRŽBY

Normálne intervaly pre údržbu. Vykonalajte vždy v uvedených mesačných intervaloch alebo prevádzkových hodinách, podľa toho, čo nastane skôr.		Pred každým použitím	Prvý mesiac po uvedení do prevádzky alebo 20 prev. hodín	Každé 3 mesiace alebo každých 50 prev. hodín	Každých 6 mesiacov alebo každých 100 prev. hodín	Každý rok alebo každých 200 prev. hodín
Predmet údržby						
Motorový olej	Kontrola stavu	X				
	Výmena		X		X	
Palivová sústava	Kontrola vizuálne	X				
Únik oleja z olejovej nádržky	Kontrola vizuálne	X				
Vzduchový filter	Kontrola stavu	X				
	Čistenie			X ⁽¹⁾		
Zapaľovacia sviečka	Čistenie - nastavenie				X	
	Výmena				X	
Vôľa ventilov	Kontrola - nastavenie					X ⁽²⁾
Spalovacia komora	Čistenie	Každých 300 prevádzkových hodín				
Palivová nádrž a sitko	Čistenie				X ⁽²⁾	
Palivové hadičky	Kontrola	Každé 2 kalendárne roky				
Elektrická časť	Kontrola/revize	Každých 12 mesiacov od zakúpenia ⁽³⁾				

Údržba a starostlivosť

⚠️ UPOZORNENIE

Pred začatím údržbových prác vypnite motor a umiestnite elektrocentrálu na pevnú a vodorovnú plochu.

Nedotýkajte sa horúcich častí motoru!

Pre vylúčenie možnosti nečakaného naštartovania motoru vypnite spínač motoru a odpojte konektor ("fajku") zapaľovacej sviečky.

Pre predĺženie záruky je nutné udržiavať stroj v čistote. Odporúčané intervaly pre údržbu a druh údržbových prác sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Nedodržanie intervalov údržby je dôvodom pre neuznanie záruky.

⚠️ POZOR!

Používajte iba originálne dielce. Pri použití dielcov, ktoré nezodpovedajú kvalitatívnym požiadavkám, môže dôjsť k vážnemu poškodeniu elektrocentrály.

Pravidelné prehliadky, údržba, kontroly, revízie a nastavovanie v pravidelných intervaloch sú nevyhnutným predpokladom pre zaistenie bezpečnosti a pre dosahovanie vysokých výkonov. Pravidelná údržba, revízie a nastavovanie zaručuje optimálny stav stroja a jeho dlhú životnosť.

Opravy a pravidelnú údržbu, kontroly, revízie a nastavovanie smie vykonávať z dôvodu zachovania štandardnej a priznania predĺženej záruky, vybavenosti a kvalifikovanosti len autorizovaný zmluvný servis HERONu alebo distribútor sám.

POZNÁMKA

(1) Pri používaní motoru v prašnom prostredí vykonávajte údržbu častejšie.

(2) Tieto body údržby by mali byť vykonávané zmluvnými servismi HERON.

⚠️ UPOZORNENIE

Podľa platných právnych predpisov (ČSN 331500 - revízie elektrických zariadení) revízie a kontroly všetkých druhov elektrocentrál môže vykonávať len revízny technik, t. j. osoba znála s výšou kvalifikáciou podľa §9 vyhl. 50/78 Zb.

V prípade profesionálneho nasadenia elektrocentrály do prevádzky je pre prevádzkovateľa nevyhnutné, aby v zmysle §132a) zákonného práce a na základe analýzy skutočných podmienok prevádzky a možných rizík vypracoval plán preventívnej údržby elektrocentrály ako celku.

Výmena oleja

⚠️ UPOZORNENIE

Pred začatím úkonov sa uistite, či je vypínač motoru v polohe VYPNUTÉ a ventil odvzdušnenia palivovej nádrže je v polohe UZATVORENÉ.

Olej vymieňajte po ohriatí olejovej náplne krátkou pre-vádzkou elektrocentrály.

1) Uvoľnite skrutku a demontujte kryt motoru (obr.1 poz. 5).

2) Odskrutujte olejovú zátku (obr. 3 poz. 4), elektrocentrálu naklopte na bok a nechajte vytiečť všetok olej

do vopred pripravenej nádoby.

- 3) Doplňte predpísaný motorový olej na predpísanú úroveň (vid. kapitola Plnenie olejovej náplne).
- 4) Namontujte späť a zaistite kryt motoru (obr. 1 poz. 5).

⚠️ UPOZORNENIE

Prípadný rozliaty olej utrite dosucha. Používajte ochranné rukavice, aby ste zabránili styku oleja s pokožkou. V prípade zasiahnutia pokožky olejom dôkladne umyte postihnuté miesto mydlom a vodom.

Použitý olej likvidujte podľa pravidel ochrany životného prostredia. Použitý olej nevyhadzujte do odpadu, nelejte ho do kanalizácie alebo na zem, ale odovzdajte ho do zberne použitého oleja. Do zberne ho dopravujte v uzavorených nádobach, aby ste zabránili jeho úniku pri preprave.

Čistenie vzduchového filtra

Znečistený vzduchový filter bráni prúdenie vzduchu do karburátora. Z dôvodu zabránenia následného poškodenia karburátora treba vzduchový filter pravidelne čistiť. Filter čistite častejšie v prípade prevádzky vo zvlášť prašnom prostredí.

⚠️ VÝSTRAHA!

Na čistenie vložky filtro nepoužívajte nikdy benzín alebo iné horľavé látky. Mohlo by dôjsť k požiaru alebo dokonca k explózii.

⚠️ POZOR!

Nikdy nenechávajte bežať motor bez vzduchového filtra, vedie to k urýchlenému opotrebeniu motoru.

- 1) Uvoľnite skrutku a odpojte kryt motoru (obr.1 poz. 5 / obr A).



- 2) Odstráňte kryt vzduchového filtra (obr.B) a vzduchový filter vyberte (obr.C).



B



C

- 3) Vyklepte z filtra najhrubšej prach a potom filter vyperte vo vode so saponátom a nechajte usušiť. V prípade poškodenia alebo enormného znečistenia filter vymenite za nový.
4) Po usušení ponorte filter do nádoby s čistým motorovým olejom a nechajte ho nasiaknúť.
5) Po vybratí z olejové kúpele z filtra vymačkajte všetok prebytočný olej (obr.D)



D

- 6) Filter potom vložte späť do puzdra filtra a na svoje miesto pripojenite i kryt filtra.
7) Uzavrite a skrutkou zaistite servisný kryt motora elektrocentrály.

Údržba zapalovací sviečky

POZOR!

Nikdy nepoužívajte sviečky s nevhodným teplotným rozsahom.

VÝSTRAHA!

Ak bol motor krátko predtým v prevádzke, je výfuk a hlavica valca veľmi horúca. Dajte preto veľký Pozor aby nedošlo k popáleniu.

Aby bol dosiahnutý dokonalý chod motora, musí byť sviečka správne nastavená a očistená od usadenín.

Predpísaná zapalovacia sviečka:

NGK CR7HSA a její ekvivalenty

Z dôvodu zabezpečenia plynulosti chodu motora je potrebné, aby zapalovacia sviečka bola v bezchybnom stave, správne nastavené a čistá.

- 1) Uvoľnite skrutku a odstráňte kryt sviečky (obr.1 poz.9 alebo obr.)



A


- 2) Odpojte kábel zapalovacie sviečky (obr.B)



B

- 3) Očistite okolie sviečky od prípadných nečistôt.
4) Sviečku vymontujte pomocou špeciálneho kľúča (súčasťou dodávky).
5) Pohľadom skontrolujte stav sviečky. V prípade, že je sviečka značne opotrebovaná alebo má poškodený izolátor, vymenite ju za novú.
6) Pomocou spáromierky zmerajte vzdialenosť elektród a v prípade potreby upravte na správnu vzdialenosť. U predpísanej sviečky je táto vzdialenosť 0,6-0,7 mm

(obr.C) Vzdialenosť elektród iných sviečok si zistite od ich výrobcu alebo predajcu.



C

- 7) Uistite sa, či je tesniaci kružok v poriadku a ručne sviečku naskrutkujte tak, aby nedošlo k naskrutkovaniu sviečky „tzv cez závit“.
8) Špeciálnym kľúcom sviečku dotiahnite.
9) Nasadte na sviečku konektor kábla (fajfku) a zavaknite.
10) Uzavrite a zaistite kryt sviečky.

POZNÁMKA:

Novú sviečku je nutné posadadiť dotiahnuť o 1 / 2 otáčky, aby došlo k stlačeniu tesniaceho kružku. Ak je znova použitá stará sviečka, treba ju dotiahnuť iba o 1 / 8 - 1 / 4 otáčky.

Pozor!

Dbajte, aby bola sviečka dobre dotiahnutá. Zle dotiahnutá sviečka sa silne zahrieva a môže dôjsť k väznemu poškodeniu motoru.

Čistenie karburátora

VÝSTRAHA!

- Benzin je veľmi ľahko zápalný a výbušný.
- Dĺžka odkalovania vykonávajte v dobre vetranom priestore pri vypnutom motore. Počas tankovania av miestach, kde sú umiestnené pohonné hmoty, nikdy nefajčite a zabráňte prístupu s otvoreným ohňom.
- Dbajte na to, aby nedošlo k rozliatia benzínu. Benzínové výparы alebo rozliatý benzín sa môžu vznieť. Ak benzín vystrekne, je bezpodmienečne nutné okolie vysušiť a nechať rozptýliť benzínové výparы.
- Zabráňte opakovanému alebo dlhšiemu styku s pokožkou, ako aj vydychovanie výparov. Uchovávajte benzín mimo dosahu detí.

Karburátor je veľmi komplexné a zložité zariadenie, čistenie a údržbu karburátora preto prenehajte odbornému servisu. Nastavenie bohatosti zmesi a celého karburáto-

ra je nastavené výrobcom a nie je dovolené toto nastavene akokoľvek meniť. V prípade akéhokoľvek neoborného zásahu do nastavenia karburátora môže vážne poškodiť motor, generátor alebo pripojené spotrebiče.

Iba raz za čas vykonajte odkalenie karburátora podľa nasledujúceho postupu:

- 1) vypínač motora dajte do pozície „OFF 0“ a odstráňte kryt sviečky (obr.1 poz 9) a zložte konektor kábla (fajfku) zo sviečky
- 2) ventil odvzdušnenie nádrže dajte do pozície ON
- 3) Uvoľnite skrutku a odpojte kryt motora (obr.1 poz.5 alebo obr.).



A

- 4) Vložte pod vývod odkalovacou hadičku vhodnú nádobu.
- 5) Povoľte odkalovacou skrutku (obr. 3 poz.3 alebo obr.B) a nechajte vytieciť všetky nečistoty. Odkalovacou skrutku opäť utiahnite až vo chvíli, keď vyteká len čistý benzín.



B

- 6) Uzavrite a skrutkou zaistite servisný kryt elektrocentrály.
- 7) Nasadte konektor kábla sviečky na sviečku a nasadte kryt sviečky.

Údržba výfuku a lapača iskier

Dekarbonizáciu výfuku a čistenie lapača iskier prenehajte autorizovanému servisu.

Výmena ističa

Výmenu ističa smie vykonávať iba pracovník autorizovaného servisu-kvalifikovaný elektrikár, ktorý spĺňa legislatívne požiadavky. Pri výmene ističa smie byť použitý len typ se zhodnou charakteristikou určený pre tento typ elektrocentrály.

Dalšia údržba

Inú údržbu, ako ktorá je uvedená výšie, musí realizovať autorizovaný servis Heron. Pri nedodržaní tohto upozornenia môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, poškodenie elektrocentrály alebo pripojených spotrebičov, požiaru a k zániku záruky.

Skladovanie


⚠ VÝSTRAHA!

Pri preprave motora sa uistite, či je vypínač motora v polohe (0) a či je správne uzavorená palivová nádrž a odvzdušňovač ventil nádrže, aby nedošlo k rozliatiu benzínu.

Dabajte na to, aby počas prepravy nedochádzalo k rozlievaniu paliva. Ak k tomu dojde, zaistite, aby bol priestor celkom vysušený a benzínové výparы boli riadne vyvetrané.

PRED USKLADNENÍM STROJA NA DLHŠÍ ČAS:

- Vycistite vonkajšok elektrocentrály.
- Vypustite benzín tak, že:
 - 1) Do vopred pripraveného kanistra z nádrže přečerpajte zvyšné palivo.
 - 2) Povoľte pomocou skrutkovača vypúšťacou skrutku karburátora (obr.3 poz 3).
 - 3) Vypínač motora uvedte do polohy ZAPNUTÉ a zvyšky paliva z palivového systému nechajte vytieciť do vopred pripravenej nádoby.

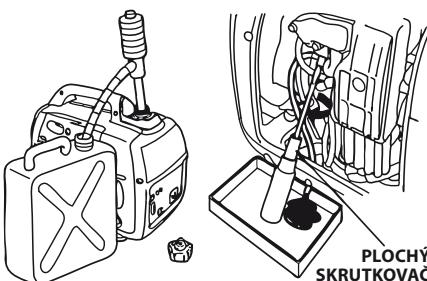

- 4) Nechajte odkaľovacou skrutku uvoľnenú a vymontujte zapalovaciu sviečku. Potom zatiahnite 3 - 4-krát za rukoväť štartéra tak, aby sa palivo vyčerpalo aj z palivového čerpadla.
- 5) Po vyečteniu benzína utiahnite odkaľovacou skrutku karburátora, vypínač motora uvedte do polohy VYPNUTÉ.
- 6) Namontujte späť zapalovaciu sviečku.
 - Vymeňajte olej.
 - Odskrutkujte zapalovaciu sviečku a do valca nechajte vtect cca 1 čajovú lyžičku oleja. Potom potiahnite 2-3 krát za štartovacie lanko. Tým sa v priestore valca (spálovacej komore) vytvorí rovnomenrý ochranný olejový film. Potom sviečku namontujte späť.
 - Pretočte motor zatiahnutím za rukoväť štartovacej šnúry a zastavte piest v hornej úvrate. Tak zostane výfukový aj nasávací ventil uzavorený.
 - Elektrocentrálu uložte do chránenej, suchej miestnosti a zaistite aby k elektrocentrále nemali prístup deti a zvieratá.

Test funkčnosti sviečky

⚠ UPOZORNENIE

Najprv sa uistite, že v blízkosti nie je rozliaty benzín alebo iné horľavé látky. Pri teste použite vhodné ochranné rukavice, pri práci bez rukavíc hrozí úraz elektrickým prúdom! Pred demontážou sa uistite, že sviečka nie je horúca!

1. Vymontujte sviečku.
2. Sviečku nasadte do konektora ("fajky").
3. Prepnite spínač motora do pozície ON
4. Sviečku pridržte na kostre motoru (napr. hlave valca) a zatiahnite za štartovaciu šnúru.
5. Ak k iskreniu nedochádza, vymeňte sviečku. Ak je iskrenie v poriadku, namontujte sviečku späť a pokračujte v štartovaní podľa návodu.
6. Keďani potom motor nenaskočí, zverte opravu odbornému servisu.

Ak sa vám poruču odstráni nepodarí, zverte opravu autorizovanému servisu Heron.

Životné prostredie



Nástroje s elektrickým zariadením sa nesmú vyhadzovať do bežného domového odpadu. Prevádzkové náplne, predovšetkým palivo a olej, môžu byť nebezpečné pre životné prostredie. Pri likvidácii týchto náplní postupujte podľa pokynov výrobcu týchto látok. Je zakázané vyhadzovať stroj alebo prevádzkové náplne do prírody alebo do miestaného odpadu. Po skončení životnosti stroja alebo prevádzkovej náplne je nutné ich odovzdať na miesto určené pre zber

tohto typu odpadu alebo predajcovi. Pri úniku prevádzkových náplní postupujte podľa pokynov výrobcu týchto látok alebo kontaktujte hasičov.

Záruka

Na tento výrobok poskytujeme štandardnú záruku v dĺžke 24 mesiacov od dátumu zakúpenia a predĺženú záruku v trvani 12 mesiacov po splnení špecifikovaných podmienok. Všetky záručné podmienky nájdete v príručke Záruka a servis. Prosíme, pred používaním stroja si prečítajte celú túto príručku tak, aby ste porozumeli jej obsahu.

ES Vyhlásenie o zhode

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

vyhlasuje, že následne označené zariadenie na základe jeho koncepcie a konštrukcie, rovnako ako do obehu uvedené vyhotovenie, zodpovedá príslušným základným bezpečnostným požiadavkám nariadenia vlády. Pri nami neodsúhlasených zmenach zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.

HERON 8896215 (DGI 30Q)

Digitálna invertorová elektrocentrála

bola navrhnutá a vyrobená v zhode s nasledujúcimi normami:

EN 60204-1, EN 60034-1:2004, EN 12601:2001, EN 1679-1:1998, EN 61000-6-1:2007
EN 55012:2007, EN ISO 8528-8:1995

a bola navrhnutá a vyrobená v zhode s nasledujúcimi predpismi: (vsetko v platnom znení):

NV 17/2003 Zb., (73/23/EHS v znení 93/68/EHS), NV 18/2003 Zb., (89/336/EHS v znení 91/263/EHS, 92/31/EHS, 93/68/EHS),
NV 9/2002 Zb., (2000/14/ES, 86/594/EHS) a NV 365/2005 (97/68/ES v znení smernice č. 2002/88/ES)

ES vyhlásenie o zhode bolo vydané na základe certifikátov č.
Z1A 0911 51881 071 , N8 09 11 51881 070 , M8T 09 11 51881 069 , E8N 10 03 51881 063 , OR/0030014/006 ,
E11 97/68SA 2004/26 0570 00
vydaného skúšobňami:

TÜV SÜD Product Service GmbH,München,Germany ; TÜV SÜD Industrie Service,München,Germany ; VCA,Bristol,UK


Garantovaná hladina akustického výkonu: 96 dB(A)

Posledné dvojčísle roku, kedy bol výrobok označený značkou CE: 10
V Zlíne 12.5.2010


Martin Šenkýř, člen predstavenstva a.s.

Diagnostika a odstránenie prípadných porúch


1) MOTOR NIE JE MOŽNÉ NAŠTARTOVAŤ

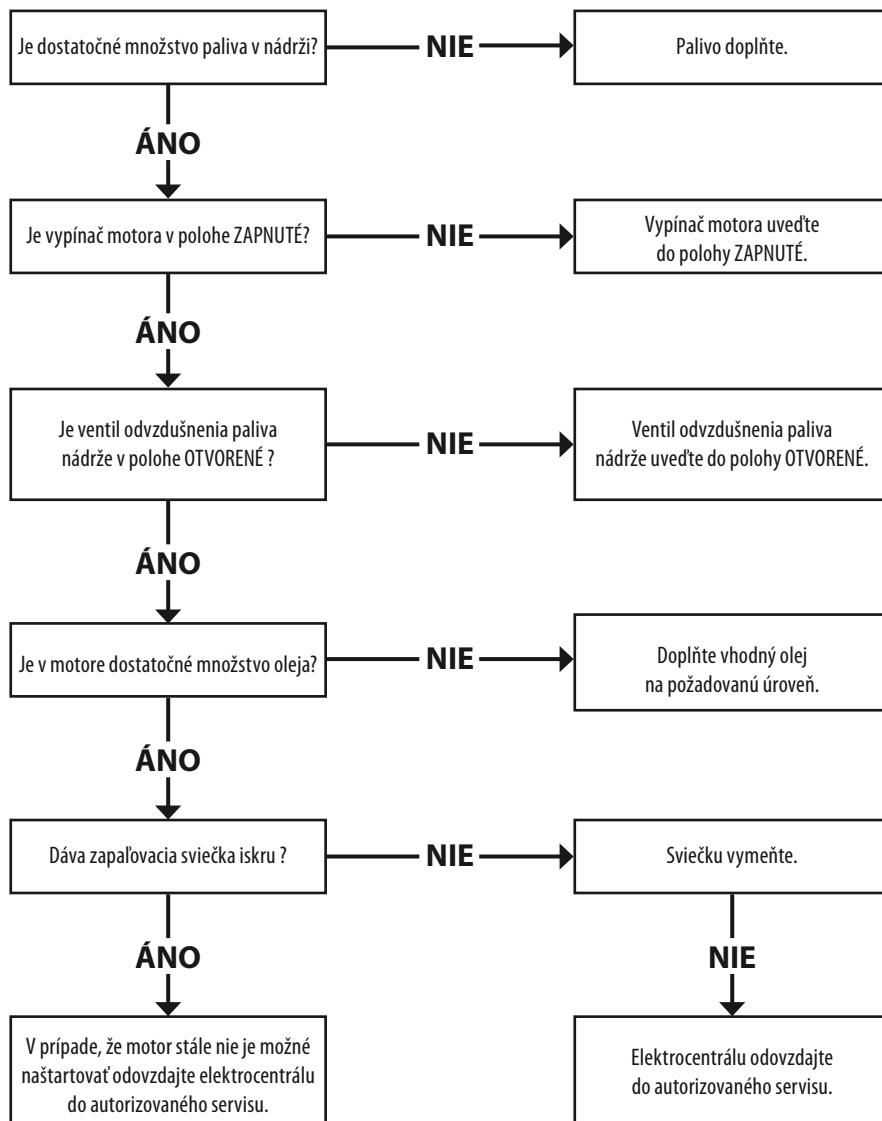

2) PRIPOJENÝ SPOTREBIČ NEPRACUJE

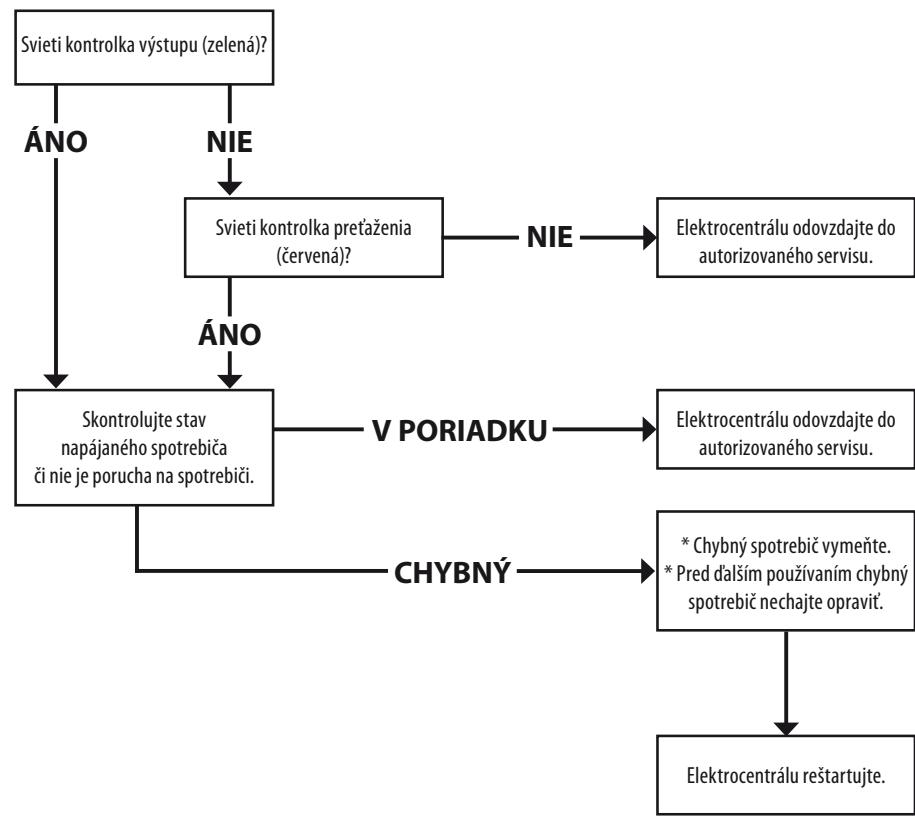

3) NIE JE NAPÄTIE V JEDNOSMERNEJ 12 V ZÁSUVKE

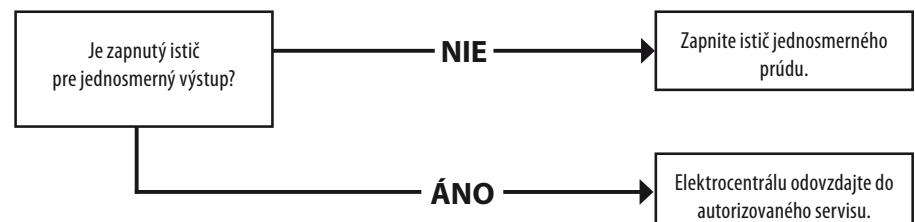

Bevezetés

Tiszelt Vásárló,
Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és HERON termékünket választotta.

A terméket gyárunkban széleskörű minőségi, és megbízhatósági vizsgálatnak vetettük alá, amelynek során hibátlanak bizonyult. Amennyiben a gépet mégis valamilyen károsodás érné, vagy használata közben tönkremenne, lépjön kapcsolatba megbízott szervizünkkel.

Telefon: (1) 297-1277, telefax: (1) 297-1270
www.heron.hu

Gyártó: Madal Bal a. s., P. O. Box 159, 76001 Zlín-Příluky (Cseh Köztársaság)

Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)

A kiadás dátuma: 28. 5. 2010

Műszaki adatok

Típusjelölés:	Heron (DGI 30 Q)
Motor:	négymotoros, OHV vezérlésű, egyhengeres, belsőégésű motor (benzinüzemű), típus: 180F
Gyújtás:	T.C.I. (kontaktus nélküli, tranzisztoros)
Hűtés:	kényszerhűtés levegővel
Hengerfurat x löket:	66 mm x 50 mm
Hengerűrtartalom:	171 cm ³
Sűrítési arány:	8,5 : 1
Max. motorteljesítmény:	3,3 kW/3800 min-1, 4,5 LE
Üzemanyag:	95 vagy nagyobb oktánszámu benzin
Olajtípus:	SAE 10W40
Üzemanyag-szükséglet:	kb. 550 g/kWh
Üzemeltetési idő egy tartályra	kb. 3,5 óra
Indítás:	manuális
Az üzemanyagtartály térfogata	kb. 5,0 l
Az olajtartály térfogata	kb. 0,6 l
A gyújtógyertya típusa:	NGK CR7HSA
Tömeg (üzemanyag nélkül):	34 kg
Alternator	egyfázisú, multipolusú, váltóirányítóval
Névleges teljesítmény	2,4 kW
Maximális teljesítmény:	2,9 kW
Névleges feszültség AC/DC	230V/12V
Névleges áramerősség AC/DC	10,4 A / 8,3A
Frekvencia:	50 Hz
Teljesítménytényező (cos φ):	1
Éritésvédelem	IP23
Méretek (hossz x szélesség x mag.)	625x350x492 mm
Akusztaikus teljesítmény (7m) üresjáratban (ISO 11094)	63dB(A)
Akusztaikus teljesítmény (7m) terhelés alatt (ISO 11094)	72 dB(A)

A HERON áramfejlesztő generátor az áramforrásokra vonatkozó összes biztonsági előírásnak eleget tesz. Az áramfejlesztő generátor feszültség alatt nem álló részeinek érintésvédelme megfelel a 413.5 IEC 364-4-41 követelményeinek. A termék adattábláján a sorozatszám segítségével fel van tüntetve a gyártás hónapja és éve. Az első négy számjegy az évet adja meg, a további két számjegy a hónapot, utána pedig a sorszám következik.

A szállítmány tartalma

HERON DGI 30 Q áramfejlesztő generátor:	1 db
Kulcs a gyújtógyertya szereléséhez:	1 db
Kábel a 12V egyenfeszültségű csatlakozóaljhoz:	1 db
Tölcsér:	1 db
Kábelvég a 230V-os csatlakozóaljhoz történő csatlakoztatáshoz:	1 db
Használati utasítás:	1 db

A termék leírása

A digitális inverteres áramfejlesztő generátor állandó frekvenciát és feszültséget biztosít a kimeneten. Olyan elektronikus berendezések tápfeszültség-ellátására szolgál, amelyek érzékenyek a feszültség és frekvencia ingadozásaira. Az áramfejlesztő generátor hordozható és zárházas (csendes üzemű).

Biztonsági utasítások



Az áramfejlesztő generátorról biztonságos és hibamentes üzemeléshez fejlesztették ki.

Ennek feltétele, hogy üzemeltetése a jelen használati utasításban megadott utasítások szerint történjen. Az elektromos áramfejlesztő első használata előtt FIGYELMESEN olvassa el a jelen használati útmutatót, és jegyezze meg az abban foglaltakat. Ezzel megelőzheti a készülék súlyos meghibásodását, illetve az esetleges sérelmeket.

- A munka megkezdése előtt végezzen próbaüzemet. Győződjön meg róla, hogy az áramfejlesztő generátor, valamint a vezetékek és a csatlakozási pontok hibállanak és sérülésekkel mentesek. Ezzel megelőzhetők a sérelmek, illetve a készülék meghibásodása.
- Az áramfejlesztő generátorról helyezze biztonságos, vízszintes alapra, nehogy az felboruljon. A nem vízszintes felületen történő üzemeltetés esetén az üzemanyag a tartályból kifolyhat. A motor kenési rendszere csak 10° dőlésszögig (minden irányban) működik biztonságosan, ezért az áramfejlesztő generátor nagyobb dőlése működés közben nem megengedett. Ez a motor súlyos meghibásodásához vezethet, és a garancia elvesztésével járhat.
- A tűzveszély elkerülése és a megfelelő szellőzés érdekében üzemeltetés közben az áramfejlesztő generátorról épületektől, berendezésektől vagy gépektől legalább 1 m távolságra kell elhelyezni. Ne helyezzen el a motor közelében semmilyen gyúlékony anyagot. Soha ne működtesse az áramfejlesztő generátorról robbanásveszélyes környezetben.
- Gyermeknek és állatoknak az áramfejlesztő generátorról biztonságos távolságban kell tartózkodniuk, mivel a motor forró alkatrészei égesi sérelmeket okozhatnak, illetve fennáll az áramütés veszélye.
- A kezelőnek tudnia kell, hogy miképpen lehet a leggyorsabban kikapcsolni a motort, ezenkívül alaposan

meg kell ismernie a működtető elemek kezelését. Tilos az áramfejlesztő generátor használata annak előzetes megismerése nélkül. A berendezést indiszponált, például gyógyszer, kabítószer vagy alkohol hatása alatt álló, illetve túlságosan fáradt személy nem kezelheti.

- Az üzemanyag betöltését minden esetben jól szellőző helyen, leállított motor mellett kell végezni. A benzín különlegesen gyúlékony anyag, amely bizonyos körülmények között robbanékony.
- Az üzemanyagtartályt ne töltse túl.
- Bizonyosodjon meg róla, hogy az üzemanyagtartály fedele megfelelően le van zárva.
- Benzin kifolyása esetén a motort csak akkor szabad beindítani, ha a terület már teljesen száraz, a benzincsökök pedig teljesen eloszlottak.
- Az üzemanyag betöltése közben, illetve a tárolt üzemanyagok közelében a dohányzás és a nyílt láng használata tilos.
- A kipufogózás mérgező szén-monoxidot tartalmaz, amely szintelen és szagtalan gáz, belélegzése eszméletvesztést, esetleg halált is okozhat. Soha nem szabad a berendezést zárt vagy szűk helyen, megfelelő szellőzés és friss levegő beáramlása nélkül működtetni.
- Az áramfejlesztő generátoron védőburkolat van, amely megakadályozza a hozzáférést a forgó alkatrészekhez. Az áramfejlesztő generátor működtetésekor ennek a burkolatnak felszerelése kell lennie. Ha az áramfejlesztő generátorról burkolat nélkül kell üzemeltetni, pl. karbantartás elvégzéséhez, fokozott figyelemmel kell eljárni és elegendő távolságot kell tartani a berendezés minden forgó alkatrészétől.
- A kipufogó működés közben nagyon forró, és a kikapcsolás után még hosszabb ideig forró marad, ezért nem szabad megérinteni. A súlyos égési sérelmek, illetve a tűz keletkezésének elkerülése érdekében a gép szállítása vagy zárt helyen történő elhelyezése előtt hagyja kihülni a kipufogót.
- Ne feleddje, hogy az áramfejlesztő generátor elektromos áramot fejlesztő berendezés, ezért annak nem megfelelő használata esetén fennáll az áramütés veszélye. Soha ne üzemeltesse az áramfejlesztő generátorról nedves kézzel.
- Az ISO 8528-8 számú szabvány 6.7.3. pontja szerint az adott maximális teljesítményű áramfejlesztő generátor földelése nem szükséges, mivel azonban a HERON HERON DGI 10Q áramfejlesztő generátor földelt kimentettel van ellátva, lehetőség szerint minden biztosítja az áramfejlesztő generátor földelését.

- Az elektromos áramfejlesztő generátorot tilos esőtől vagy hótól nem védett helyen üzemeltetni. A berendezést minden védni kell a nedvességtől, a szennyeződésekkel. Az áramfejlesztő generátor hűvös és száraz helyen kell tárolni.
- Az elektromos áramfejlesztő generátorot semmilyen körülmények között sem szabad a meglévő, fix elektromos áram hálózatára ideiglenes áramforrásként rökötni. Kivételes esetben, ha a hálózatra történő csatlakoztatása ideiglenesen, alternatív jelleggel történik, a csatlakoztatást kizárolag az ilyen csatlakozások kialakításához megfelelő jogosultsággal rendelkező szakvállalat végezheti el, amely ismeri a hordozható áramforrások használatát, biztonságtechnikáját, valamint az érvényben lévő vonatkozó előírásokat, és meg tudja ítélni a nyilvános elektromos hálózat és az ideiglenes áramforrás használata közötti különbségeket. Biztosítani kell, hogy ez a csatlakoztatás ne befolyásolja a nyilvános hálózatot. A szaksérűen csatlakoztatásból eredő esetleges károkért és sérülésekről a gyártó nem felelős.
- Az elektromos áramfejlesztő generátorhoz csak az érvényben lévő MSZ szabvány szerinti csatlakozóját szabad csatlakoztatni. Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a tűzveszély veszélye. A felhasznált kábelnek teljesítenie kell az érvényben lévő MSZ szabvány előírásait. Tekintettel a nagy mechanikai terhelésre, kizárolag hajlékony gumikábel szabad használni.
- A felhasználandó hosszabító kábel átmérőjével és hosszúságával kapcsolatban kérje ki szakképzett villanyszerelő véleményét, vagy tartsa be az ISO 8528-8 számú szabvány előírásait.

Az ISO 8528-8 számú szabvány előírásai a használandó hosszabító kábel átmérőjére és hosszára vonatkozóan:

MEGJEGYZÉS:

Az értékek a teljes hosszában kihúzott kábelre értendők.

A kábel keresztmetszete (mm)	max. hosszság (m)
1,5	60
2,5	100

- Az áramfejlesztő generátorot nem szabad elektromos hegesztőkészülék tápfeszültség-ellátására használni. Az ilyen módon történő felhasználás a gép súlyos károsodását okozhatja, és a garancia elvesztését vonja maga után.

- A higiéniai előírások értelmében az áramfejlesztő generátorot tilos olyan esetekben használni, amikor ezzel a közérdek sérülne, illetve este 22.00 óra és reggel 6.00 óra között, mivel ez az éjszakai nyugalomra vonatkozó rendelkezések megsértését jelentené.

Alkalmazott jelölések és fontos Figyelmeztetések

A MOTOR BIZTONSÁGI RENDSZERE

Ha az olajszint a minimális értékre csökken, a motor biztonsági rendszere a gépet kikapcsolja, és a motort a további károsodástól megvédi.

A gépet olaj nélkül szállítjuk. Az első beindítás előtt töltse fel a gépet a javasolt olajtipussal az előírt szintre (lásd: „Olaj utántöltése”).	
Rendszeresen ellenőrizze az olajszintet. A megfelelő olajszintet az ábra mutatja.	
Indítóporlasztó	
Főkapcsoló	
Az azonos irányú forgás biztonsági kapcsolója	
Földelőkapocs	
A berendezés első használata előtt figyelmesen tanulmányozza át a felhasználói kézikönyvet.	
Fennáll az elektromos áramütés veszélye. Használat előtt olvassa el az útmutatót.	
A hallás védelmére használjon védőeszközöt.	

NE használja a berendezést zárt téren. A szén-dioxid belélegezve mérgező!	
Tartson biztonságos távolságot a készülék forró részeitől és a motor által termelt mérgező kipufogó gázoktól!	
Ne használja az áramfejlesztő generátor tartalék áramforrásként, a házi elektromos elosztóhálózatra csatlakoztatva.	
A berendezést kizárolag kültéren szabad használni. Soha ne használja a berendezést zárt téren.	

A készülék leírása

1. ábra


- kezelőpanel
- motorkikapcsoló (az üzemanyagtartály csapjaként is szolgál)
- az indítókészülék markolata
- indítóporlasztó
- motorburkolat (szerviz burkolat)
- üzemanyagtartály-fedél
- tartálylégtelenítő szelep
- kipufogó
- gyűjtőgyertya-fedél
- alsó hordozófogantyú
- kerekek



1. ábra

2. ábra


- 1) a biztonsági kapcsoló nyomógombja, 12 V egyenfeszültség
- 2) csatlakozóaljzat, 12V egyenfeszültség
- 3) automatikus gázadás átkapcsoló
- 4) túlterhelés-ellenőrző lámpa
- 5) üzemelés – áramkimenet ellenőrző lámpa
- 6) olajszint-ellenőrző lámpa
- 7) földelőkapcsok
- 8) csatlakozóaljzatok, 230 V váltófeszültség

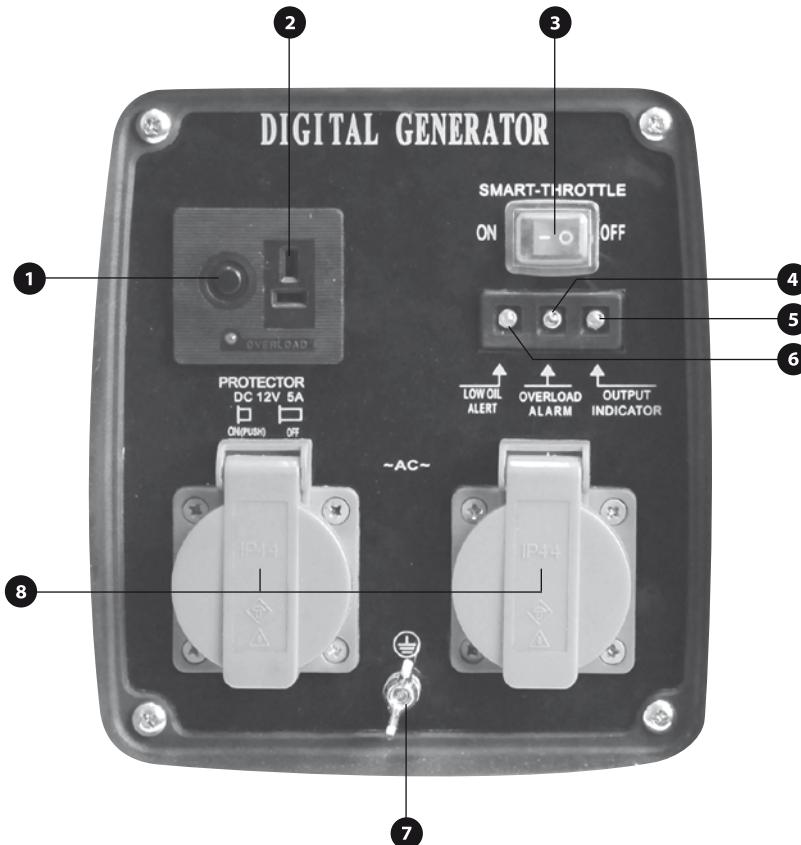

2. ábra

3. ábra

- 1) az indítóporlasztó karja
- 2) levegőszűrő burkolat
- 3) a porlasztóban lévő üledék leeresztő csavarja
- 4) olajtántoltó nyílás dugóval

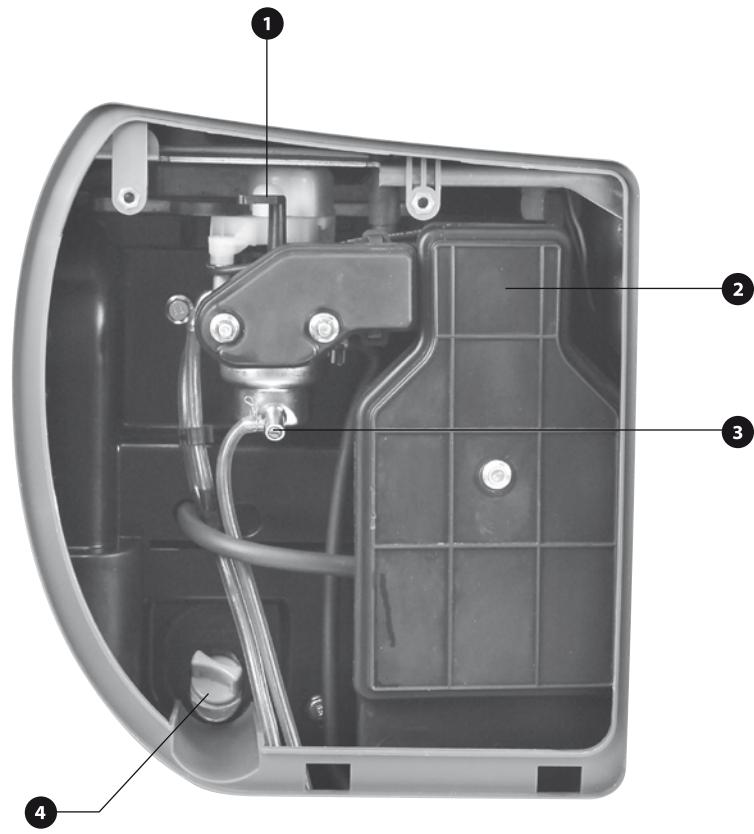

3. ábra

Teendők a gép üzembe helyezése előtt

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az alábbi ellenőrző feladatok elvégzése előtt az áramfejlesztő generátorát helyezze biztonságos, vízszintes alapra. Kapcsolja ki a motort és kösse ki a gyújtógyertya-kábelt. Ügyeljen arra, hogy ne érjen hozzá a motor forró alkatrészéhez.

Az üzembe helyezést az átvételi jegyzőkönyv alapján az eladó végzi (lásd: Garancia és szerviz), illetve az üzembe helyezést megbeszélés alapján és az eladó útmutatásai szerint a tulajdonos maga is elvégezheti.

Abban az esetben, ha a gépet az eladó nem helyezte üzembe és nem indította be, kövesse az alábbi lépéseket:

1. A gép szemrevételezése

A gép kicsomagolása után ellenőrizze vizuálisan el a gép felületét, illetve ellenőrizze a gép alapfunkciót. Vegye le a motorburkolatot és a gyertyafeleket. Győződjön meg róla, hogy sehol nem láthatók bekötetlen vagy laza kábelek. Abban az esetben, ha ez mégis előfordulna, javítsa meg a berendezést a szerződéses szervizek egyikében. Az üzemanyagnak az üzemanyagtartályba töltése előtt ellenőrizze az üzemanyagtartályt, elsősorban az üzemanyagvezeték csatlakozását.

2. Az olajtartály feltöltése

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

- A motor nem elegendő mennyiséggű vagy a szükségesnél több olajjal történő üzemeltetése a motor súlyos károsodását eredményezheti. Az ilyen károkra a garancia nem vonatkozik.
- Ellenőrizze az olajszintet minden indítás előtt, vízszintes talajon, álló motor mellett.
- Az olajszint-ellenőrző lámpa (2. ábra, 6. pozíció) kigyulladt, amennyiben a motorolaj hirtelen elszívárog, illetve az olajszint csökken. Ilyenkor kapcsolja ki a motort, és töltön be olajat a megadott útmutatások szerint. Amennyiben ezt nem teszi meg, a motor rövid időn belül automatikusan leáll.
- Az olajszint-érzékelő alkalmazása ellenére a kezelőnek az olajszintet minden használat előtti ellenőriznie kell.
- Az olajszint-érzékelőt nem szabad kiiktatni vagy leszerelni.

- A kezelő a motor minden használata előtt köteles az olajszintet ellenőrizni, a karbantartási munkákat ismertető táblázatban foglaltak szerint.

AJÁNLOTT OLAJTÍPUSOK

Javasoljuk, hogy csak eredeti csomagolású, bevezetett márkanevű, SAE 10W40 specifikációjú, kiváló minőségű, (pl. Shell HELIX SUPER 10W - 40, Castrol GTX Magnatec 10W-40 vagy ezekkel egyenértékű) olajat használjon.

AZ OLAJ BETÖLTÉSE ÉS UTÁNTÖLTÉSE

- Győződjön meg róla, hogy az áramfejlesztő generátor szilárd, vízszintes felületen van elhelyezve, a motor ki van kapcsolva, az üzemanyagvezeték el van zárva, valamint a gyújtógyertya-kábel le van véve.
- Csavarhúzó segítségével csavarja ki a motorfedél csavarját és vegye le a fedelel (A ábra).




A

- Csavarja ki az olajtartály dugóját (B ábra).



B



C

- Tölcsér segítségével a töltőnyíláson keresztül töltön be körülbelül 0,25 liter olajat (előírt mennyiség üres olajtartály esetén). A betöltés közben ügyeljen arra, hogy az olaj ne folyjon le a betöltő nyílás mellett. Ha ez mégis megtörténik, a kiömlött olajat törlje le, a motort pedig tisztításra meg a ráfolyt olajtól úgy, hogy a felület legyen száraz.

Az olajszintek el kell érnie a töltőcskonk peremét. Alacsony olajszint esetén a dugón található olajszint-mérő mutatja, hogy milyen magasan van az olajszint (C ábra).

Alacsony olajszint esetén töltön be olajat a javasolt olajból, és állítsa be a szükséges olajszintet (a töltőcskonk pereméig). A különböző SAE, illetve a különböző minőségi osztályokba tartozó olajokat ne keverje egymással

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

Detergens-adalékanyag nélküli és/vagy kétütemű motorokhoz használatos olajok alkalmazása szigorúan tilos. Az áramfejlesztő generátor mind kevés, mind pedig túl sok olajjal történő működtetés esetén is károsodhat. Az emiatt bekövetkező meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.

3. Üzemanyag

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

- A benzin rendkívül gyúlékony és robbanásveszélyes anyag.
- Az üzemanyagot jól szellőző helyiségen, leállított motor mellett kell betölteni. Üzemanyagtöltés közben, illetve az üzemanyag tárolására szolgáló helyiségen a dohányozás és a nyílt láng használata tilos.
- Ne töltse túl az üzemanyagtartályt (ne töltön be üzemanyagot a tartály széléig). Az üzemanyag betöltése után ellenőrizze, hogy az üzemanyagtartály kupakja jól le van-e zárva.
- Ügyeljen rá, hogy a benzin ne ömöljön ki. A benzingőz vagy a kiömlött benzin meggyulladhat. Ha a benzin kifrőccsen, azonnal fel száritani a kifolyás helyét, illetve hagyni kell, hogy a benzingőz elillanjanak.
- Ügyeljen, hogy a benzin ne kerüljön ismételten vagy hosszabb ideig érintkezésbe a bőrével. A benzinguőz nem szabad belélegezni. A benzint gyermek számára hozzáérhetetlen helyen kell tárolni.
- Motorgépjárművekhez használatos, legalább 90-es oktánszámú benzin ólommentes benzin használatát javasoljuk. Célszerű 95-ös oktánszámú, ólommentes

benzint használni.

Kizárolag tiszta motorbenzint használjon. Na használjon benzin-olaj keverést, szennyezett benzint vagy gyanús eredetű és minőségű benzint. Akadályozza meg a por, a szennyeződések és a víz bekerülését az üzemanyagtartályba.

Több mint 1 hónapos tárolás esetén engedje le a maradvány üzemanyagot az üzemanyagtartályból, és tisztításra meg a porlasztót az üledékektől (lásd „A porlasztó tisztítása” fejezet).

- A nem megfelelő típusú, szennyezett vagy hosszabb ideig álló benzin használatából eredő meghibásodásokat nem lehet garanciálisan megjavítatni.
- Ne használjon olyan üzemanyagot az áramfejlesztő generátor működtetéséhez, amelyet egy hónapnál régebben tankolt az üzemanyagtöltő állomáson.
- Javasoljuk üzemanyag-kondicionáló használatát.

AZ ÜZEMANYAG BETÖLTÉSE

- Az üzemanyag betöltését az áramfejlesztő generátor kikapcsolt állapotában kell végezni.
- Csavarja le az üzemanyagtartály kupakját, és szemrevételezzel ellenőrizze az üzemanyagszintet a tartályban (A ábra).



A

- Az üzemanyag betöltését – amennyiben a tartályban lévő üzemanyag mennyisége nem elegendő – tölcsér segítségével kell végezni. Az üzemanyagot szitán keresztül kell betölteni. A tartály térfogata körülbelül 5 liter. A tartályt nem szabad a maximálisan betölthető térfogat felett túltölteni. Maximális feltöltöttség esetén az üzemanyag szintje a szűrőszita (B ábra) magasságának közepénél (C ábra) található. A maximálisan betölthető mennyiségnél több üzemanyag betöltése esetén az üzemanyag a lezárt kupakon keresztül kifolyik a tartályból.

- Ha a motor nem megfelelően működik, ne változtasson a motor beállításán, hanem forduljon az illetékes szakszervizhez.
- A HERON áramfejlesztő generátorok olyan elektromos berendezések, elektromotorok vagy más hasonló berendezések üzemeltetéséhez alkalmasak, amelyek teljesítményfelvétele nem lépi túl az áramfejlesztő generátor névleges teljesítményét.
- A jelen áramfejlesztő generátorok váltóirányítós kimenetfeszültség-stabilizáló rendszerrel vannak felszerelve. Ez lehetővé teszi kényes elektronikai berendezésekhez, például televíziókhoz, rádió-magnóhoz, számítógépekhez stb. történő használatát is.
- Ne módosítsa az áramfejlesztő generátort, ne szereljen rá semmilyen tartót vagy kipufogó-hosszabbítót. Ne változtassa meg az áramfejlesztő generátor elektromos szerelését.

Automatikus gázadás (Smart Throttle)

A Smart Throttle rendszer (a motorfordulatszám intelligens elektronikus szabályozó egysége) a generátor gazdaságos működtetéséről gondoskodik.

Az automatának két állása van: bekapcsolva (ON) és ki-kapcsolva (OFF). A kikapcsolva (OFF) állás ennek az intelligens elektronikus rendszernek a kikapcsolási lehetőségét biztosítja arra az esetre, ha esetleg meghibásodna vagy nem megfelelően működne. A gázadás szabályozása az OFF (KIKAPCSOLVA) helyzetben is automatikusan történik, azonban ez a szabályozás csak mechanikus.

Az áramfejlesztő generátor alkalmazása egyenáram vételezésére (DC) (12V/8,3A)

FIGYELMEZTETÉS:

A 12 V-os egyenfeszültségű tápellátásra szolgáló csatlakozóaljzat elsősorban 12 V-os autóakkumulátorok töltésére szolgál. A terheletlen kimeneten a feszültség értéke a 15-30 V-os tartományba esik.

FIGYELEM!

A váltóáram és az egyenáram aktuális vételezésekkel figyelembe kell venni az összes rácsatlakoztatott fogyasztó teljesítményét. A 12 V-os és 230 V-os fogyasztók telje-

sítményei összegének nem szabad nagyobbnak lennie az áramfejlesztő generátor maximális teljesítményénél!

TÖLTÉSI MŰVELET

- Csatlakoztassa a töltökábelt az áramfejlesztő generátoron lévő csatlakozóaljzatra, és utána az akkumulátorra érintkezőjére.
- Indítsa be az áramfejlesztő generártort.
- Az akkumulátor feltöltése után kapcsolja ki az áramfejlesztő generátor motorját.
- A kábeleket először az áramfejlesztő generátor csatlakozóaljzatról, utána pedig az akkumulátor érintkezőiről csatlakoztassa le.

FIGYELEM!

Akkumulátor töltésekor az akkumulátor kezelési útmutatójában megadott utasításokat kell figyelembe venni. A áramfejlesztő generátor gyártója semmilyen felelősséget nem vállal az akkumulátor nem megfelelő feltöltéséből vagy karbantartásából eredő károkért.

Annak érdekében, hogy megakadályozza a szikraképződést az akkumulátor környezetében, a töltökábel először az áramfejlesztő generátorra csatlakoztassa, és csak utána az akkumulátorra. Az akkumulátor csatlakoztatásának megszüntetésekor először az akkumulátorról vegye le a kábelt. Ha olyan akkumuláltort tölt, amely gépkocsiba vagy más berendezésbe van szerelve, először a gépkocsiban lévő (-) kábelt vegye le, és csak ezután csatlakoztassa a töltökábeleket. A (-) kábelt csak a töltökábelek levétele után kösse vissza. Ez megakadályozza a rövidzárlat keletkezését az akkumulátoron, ha az érintkezők fordított polaritásúak. Az akkumulátor a töltés alatt hidrogént fejleszt, amely robbanóképes. Ezért tartsa be a nyílt láng használatára vonatkozó tilalmat, ne dohányozzon, és az akkumulátor-töltés környezetében biztosítson megfelelő szellőztetést. Az akkumulátor elektrolitolit (kénsavoldatot) tartalmaz. A kénsav erősen maró hatású, amely a bőrrrel, a nyálkahártyákkal vagy a szemmel érintkezve a szövet erős marási sérülését és roncsolódását okozza. Használjon ezért védőruházatot és védőszemüveget.

Ha a bőrön marási sérülés keletkezik, az érintett területet folyó víz alatt öblítse le, és forduljon orvoshoz. Ha a vegyszer a szembe kerül, 15 percen át folyamatosan öblítse a szemet, utána pedig forduljon orvoshoz.

Az elektrolit erősen mérgező!

Az elektrolit lenyelése esetén nagyobb mennyiségű tejet kell inni, magnéziummal vagy növényi olajjal, és hányst kell kiváltani. Utána orvoshoz kell fordulni.

Az elektrolitot gyermekek számára hozzáérhetetlen helyen kell tartani.

Ha az elektrolit textíliával érintkezik, a textília véglegesen tönkremegy.

A töltökábeleknek az akkumulátorról történt levétele előtt nem szabad beindítani a gépkocsimotort vagy az egyéb olyan berendezés motorját, amelyre rá van szerelve a feltöltött akkumulátor. Ellenkező esetben az áramfejlesztő generátor károsodhat.

Ügyeljen az akkumulátor pólusainak megfelelő csatlakoztatására. A pólusok felcserélése esetén az akkumulátor vagy az áramfejlesztő generátor súlyosan megrongálódhat.

MEGJEGYZÉS :

Az egyenfeszültségű (12V) kimenetet a váltófeszültségű (~230V) kimenettel egyidejűleg lehet használni.

Az egyenfeszültségű kimenet túlterhelése esetén az egyenáram biztonsági kapcsolója kikapcsol. A kikapcsolás után várjon 2-3 percig, mielőtt a biztonsági kapcsolónyomógombját megnyomja.

Az áramfejlesztő generátor kezelése

- Indítsa be a motort.
- Csatlakoztassa a fogyasztókat a csatlakozóaljzatokra és eközben ügyeljen arra, hogy ne lépje túl a megenyedett névleges feszültséget. Mielőtt fogyasztót csatlakoztat a csatlakozóaljzatra, győződjön meg arról, hogy a csatlakoztatandó fogyasztó ki van-e kapcsolva.

FIGYELMEZTETÉS:

Az áramfejlesztő generátor állandó túlterhelése esetén a piros túlterhelésjelző lámpa (2. ábra, 4. pozíció) állandóan világít. Állandó jellegű túlterhelés esetén az áramfejlesztő generátor súlyosan károsodhat. Ha az áramfejlesztő generátort időnként túlterhelik – a túlterhelés jelző lámpa időnként kigyullad -, annak az a következménye, hogy az áramfejlesztő generátor élettartama lerövidül.

Amennyiben nincsenek biztosítva a megfelelő hűtés feltételei, az áramfejlesztő generátorot nem szabad a megenyedett maximális terhelésig terhelni. Ha az áramfejlesztő generátort kedvezőtlenebb hűtési feltételekkel üzemelteti, ne terhelje a maximumig. 25 °C feletti hőmérsékleten történő üzemeltetés esetén az áramfejlesztő generátor teljesítménye csökkenhet. Ezért az áramfejlesztő generátor nem szabad magasabb hőmérsékleten történő üzemeltetéskor maximális teljesítményig terhelni.

AZ ÁRAMFEJLESZTŐ GENERÁTOR

ÜZEMELTETÉSÉNEK IDEÁLIS FELTÉTELEI:

- Atmoszférikus nyomás: 1000 hPa (1bar)
- A levegő hőmérséklete: 25°C
- A levegő nedvességtartalma: 30%

ÜZEMELTETÉS NAGY ÉS KIS TENGERSZINT FELETTI MAGASSÁGON

Nagy tengerszint feletti magasságban az üzemanyag keverési aránya a dúsabb keverék irányába megváltozik.

Ennek a következménye, hogy a teljesítmény is csökken és az üzemanyag-felhasználás is nagyobb lesz. Ha viszont a motor kisebb tengerszint feletti magasságban működik, mint amelyre a porlasztó kalibrálva van, a túl súrgény üzemanyag-levegő keverék miatt hasonlóképpen csökken a teljesítmény, túlhevül a motor, végül komolyabb üzemavar is bekövetkezhet.

Nagy tengerszint feletti magasságon a motor teljesítményét a főfűvők kisebb furatúra történő cseréjével és a keverést beállító csavar helyzetének megváltoztatásával lehet javítani. Ha a motor tartósan 1830 m tengerszint feletti magasság felett működik, kalibrálta a porlasztót erre feljogosított szervizben.

A porlasztó ajánlott beállítása esetén is kb. 3,5 %-kal csökken a teljesítmény a tengerszint feletti magasság minden 305 m-es növekedésével. Ha a leírt módosításokra nem kerül sor, akkor a teljesítmény-veszteség még nagyobb lesz.

A motor kikapcsolása

- Szüntesse meg valamennyi fogyasztó csatlakoztatását az áramfejlesztő generátor kimenetére.
- Kapcsolja át a motor kapcsolóját (1. ábra, 2. pozíció) kikapcsolt (0) állásba.
- Az üzemanyag tartály fedelén lévő légtelenítő szelépet (1. ábra, 7. sz. pozíció) állítsa kikapcsolt (OFF) állásba.

Vészkapcsolás

Ha a generátor vészkapcsolása válik szükségesképp, kapcsolja át a motor kapcsolóját (0) állásba.

Karbantartás és ápolás

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

A karbantartási munkák megkezdése előtt kapcsolja ki a motort, és helyezze az áramfejlesztő generátort szilárd és vízszintes felületre. Ne érjen hozzá a motor forró alkatrészeihez!

A motor váratlant beindulásának lehetetlenné tétele érdekében kapcsolja ki a motor kapcsolóját, és vegye le a gyűjtőgyertya csatlakozóját (a gyertyapipát).

⚠ FIGYELEM!

Csak eredeti alkatrészeket használjon. Nem megfelelő minőségű alkatrészek használata esetén az áramfejlesztő generátor súlyosan megrongálódhat.

Az előírt átvizsgálások, karbantartási munkák, felül-

vizsgálatok és beállítások rendszeres időközönkénti elvégzése az áramfejlesztő generátor jó teljesítményének előfeltétele. A rendszeres karbantartás, felülvizsgálatok és beállítások szavatolják az áramfejlesztő generátor optimális állapotát és hosszú élettartamát.

A javításokat, a rendszeres karbantartási munkákat, a felülvizsgálatokat és a beállításokat az alapgarancia megtartása, illetve a garancia meghosszabbítása céljából kizárolag a HERON vállalattal szerződéses kapcsolatban álló szerviz vagy a maga a forgalmazó végezheti el. A garancia meghosszabbításához a berendezést tiszta állapotban kell tartani.

A javasolt karbantartási időközök és a karbantartási munkák jellegét az alábbi táblázat tartalmazza. A karbantartási időközök be nem tartása esetén a berendezésre vonatkozó garanciavállalás érvényét vesztheti.

KARBANTARTÁSI TERV

Normál karbantartási időközök. A karbantartást minden havi időközönként vagy üzemóránként kell elvégezni, attól függően, hogy mi telik le előbb.	Minden használat előtt	Az üzembe helyezés utáni első hónap vagy 20 üzemóra elteltével	3 havonta vagy 50 üzemóránként	6 havonta vagy 100 üzemóránként	Évente vagy 200 üzemóránként
A karbantartás tárgya					
Motorolaj	Az állapot ellenőrzése	X			
	Csere		X		X
Üzemanyag rendszer	Szemrevételezés	X			
Olajsivárgás az olajtartályból	Szemrevételezés	X			
Levegőszűrő	Az állapot ellenőrzése	X			
	Tisztítás			X ⁽¹⁾	
Gyűjtőgyertya	Tisztítás - beállítás				X
	Csere				X
Szelephézagok	Ellenőrzés - beállítás				X ⁽²⁾
Gyűjtőkamra	Tisztítás	300 üzemóránként			
Üzemanyag tartály és szita	Tisztítás				X ⁽²⁾
Üzemanyag tömlők	Ellenőrzés	2 naptári évenként			
Elektromos részek	Ellenőrzés / felülvizsgálat	A vásárlástól számított minden 12. hónap ⁽³⁾			

MEGJEGYZÉS:

(1) Ha a motor poros környezetben üzemel, karbantartását gyakrabban kell elvégezni.

(2) Az ebben a pontokban megadott karbantartási műveleteket a szerződéses Heron szervizek valamelyikében kell elvégeztetni.

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

Az érvényes jogszabályok (MSZ 2364 és MSZ 60364 – az erősáramú berendezések felülvizsgálatáról szóló szabványok valamint a 14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet) szerint az áramfejlesztő generátorok felülvizsgálatát és ellenőrzését csak felülvizsgáló szakember végezhető, azaz olyan személy, aki az érvényes jogszabályok szerint magasabb szakirányú képesítéssel rendelkezik.

Az áramfejlesztő generátorok szakszerű üzembe helyezése esetén az üzembentartó számára elengedhetetlen fontos, hogy a Munka Törvénykönyv 132a. paragrafusa értelmében, valamint az üzemeteltetés tényleges körményeinek elemzése, illetve a lehetséges veszélyek felmérése alapján megtörténjen az áramfejlesztő generátorok megelőző karbantartási munkálataira vonatkozó ütemterv kidolgozása.

Olajcsere

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

A műveletek megkezdése előtt biztosítsa, hogy a motor kapcsolója KIKAPCSOLVA állásban, az üzemanagyarttály légtelenítő szelepe pedig ZÁRVA állásban legyen.

Olasjcerét kell végezni, ha az olaj az áramfejlesztő generátor rövid ideig tartó üzeme alatt felmelegszik.

- Lazítsa meg a csavart és szerelje le a motorburkolatot (1. ábra, 5. sz. pozíció).
- Csavarozza le az olajtartály kupakját (3. ábra, 4. pozíció), billentse oldalra az áramfejlesztő generátorot, és folyassa ki az összes olajat egy előre odakészített edénybe.
- Töltsé fel az előírt motorolajat az előírt szintig (lásd az „Olajfeltöltés” című fejezetet).
- Szerelje vissza és rögzítse a motorburkolatot (1. ábra, 5. sz. pozíció).

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

Az esetlegesen kiömlött olajat nyom nélkül törlje fel. Használjon védőkesztyűt, hogy a bőre ne érintkezzen az olajjal. Az olaj bőrre kerülése esetén az érintett bőrfelület szappannal és vízzel mosza le.

A fáradt olajat a környezetvédelem szabályai szerint kell

ártalmatlanítani.. A fáradt olajat ne dobja a hulladék közé, ne öntse lefolyóba vagy a talajra, hanem adjon le a fáradt olaj begyűjtésével foglalkozó gyűjtőhelyen. A fáradt olajat zárt edényben vigye a gyűjtőhelyre, nehogy szállítás közben kifolyjon.

A levegőszűrő tisztítása

Az elszennyeződött levegőszűrő gátolja a levegő be-áramlását a porlasztóba. A porlasztó emiatt bekövetkező meghibásodásának elkerülése érdekében a levegőszűrő rendszeresen tisztítani kell. Erősen poros környezetben történő üzemelés esetén a levegőszűrőt gyakrabban kell tisztítani.

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

A szűrőbetét tisztításához soha ne használjon benzint vagy erősen gyűlékony anyagokat, mivel tűz keletkezhet vagy robbanás következhet be.

⚠ FIGYELEM!

Soha ne működtesse a motort levegőszűrő nélkül, mivel ez a motor gyors elhasználódásához vezet.

- Lazítsa meg a csavart és szerelje le a motorburkolatot (1. ábra, 5. pozíció / „A” ábra).



A

- Vegye le a levegőszűrő burkolatát („B” ábra), majd vegye ki a szűrőbetétet („C” ábra).



B

- 3) Csapkodja ki a szűrőbetétből a durva port, majd mosza ki mosószerrel tartalmazó vízzel, végül hagyja a szűrőbetétet megszárudni. Ha a szűrőbetét sérült vagy rendkívüli mértékben elszennyeződött, cserélje ki a betétet.



- 4) Száradás után a szűrőbetétet merítse bele tiszta motorolajjal töltött edénybe, és hagyja, hogy az olaj átitassa a szűrőbetétet.
5) Vegye ki a szűrőbetétet az olajból, és a felesleges olajat nyomkodja ki belőle („D” ábra).



- 6) Ezután tegye vissza a szűrőbetétet a levegőszűrő tartójába, és rögzítse a helyén a levegőszűrő fedelét.
7) Tegye vissza és csavarral rögzítse az áramfejlesztő generátor motorjának fedelét.

A gyűjtőgyertyák karbantartása

⚠ FIGYELEM!

Soha ne használjon nem megfelelő hőértékű gyűjtőgyertyákat.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Közvetlenül a motor leállítása után a kipufogó és a hengerfej még nagyon forró. Ezért FOKOZOTT FIGYELEMMEKKAL járjon el, hogy ne következzen be égesi sérülés.

A motor tökéletes működése érdekében a gyűjtőgyertyát pontosan be kell állítani, valamint meg kell tisztítani a rá-rakódott szennyeződésekkel.

Előírt gyűjtőgyertya:
NGK CR7HSA vagy azzal egyenértékű

A motor folyamatos működésének biztosítása érdekében elengedhetetlen, hogy a gyűjtőgyertya kifogástalan állapotban legyen, megfelelően be legyen állítva és ne legyen szennyezett.

- 1) Lazítsa meg a csavart és szerelje le a gyertyafelelet (1. ábra, 9. pozíció vagy „A” ábra).




- 2) Vegye le a gyűjtőgyertya kábelét („B” ábra).



- 3) Tisztítsa meg a gyűjtőgyertya környékét az esetleges szennyeződésekkel.
4) Szerelje ki a gyertyát a speciális gyertyakulccsal (szállítása az áramfejlesztő generátorral együtt történik).
5) Szemrevételezéssel ellenőrizze a gyűjtőgyertya állapotát. Ha a gyűjtőgyertya elektródja jelentősen elkopott vagy a szigetelő megsérült, cserélje ki a gyűjtőgyertyát. Hézagmérővel mérje meg az elektródahézagot, és amennyiben szükséges, hézagmérővel állítsa be a megfelelő értéket. Az előírt gyűjtőgyertyánál az elektródahézag értéke 0,6-0,7 mm. Az elektródahézag értékét a gyűjtőgyertya gyártója vagy forgalmazója tudja megadni.
6) Győződjön meg arról, hogy a tömítőgyűrű állapota megfelelő, majd kézzel csavarozza be a gyűjtőgyertyát úgy, hogy ne szakítsa meg a csavarmenetet.

- 7) A speciális gyertyakulccsal húzza meg a gyűjtőgyertyát.
8) Tegye fel a gyűjtőgyertyára a kábelcsatlakozót (kábelpipát). és pattintsa be.
9) Zárja le és rögzítse a gyertyafelelet.



MEGJEGYZÉS:

Az új gyűjtőgyertyát a kézi becsavarás után még 1/2 fordulattal kell meghúzni, hogy lenyomódjon a tömítőgyűrű. A régi gyűjtőgyertya visszatétele esetén elég a gyertyát 1/8-1/4 fordulattal meghúzni.

⚠ FIGYELEM!

Ügyeljen, hogy a gyűjtőgyertya jól meg legyen húzva. A rosszul meghúzott gyertya erősen felmelegszik, aminek következtében a motor súlyosan megrongálódhat.

A porlasztó tisztítása

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A benzin nagyon gyúlékony és könnyen robban.
- Az üledék eltávolítását jól szellőztetett helyen, a motor kikapcsolt állapotában végezze. Tankoláskor, illetve olyan helyeken, ahol üzemanyagokat tárolnak, soha ne dohányozzon, és előzze meg, hogy ilyen helyekre bárki nyílt lánggal bejusson.
- Ügyeljen arra, hogy ne folyjon ki a benzin. A benzingőz vagy a kiömlött benzin belobbanhat, illetve megyulladhat. Ha a benzin kifröccsen, az érintett területet a benzintől feltétlenül meg kell tisztítani, azaz meg kell várni a terület megszáradását, és hagyni kell, hogy a benzingőz széteszoljon.
- Akadályozza meg a benzin ismételt vagy hosszabb ideig tartó érintkezését a bőrrrel. A benzin gőzeit ne lélegezze be. A benzint gyermek számára hozzáférhetetlen helyen kell tartani.

A porlasztó nagyon összetett és bonyolult berendezés, ezért annak tisztítását és karbantartását szakszervizre

kell bízni. A keverékdúsítás, illetve az egész porlasztó beállítását a gyártó elvégezte, és ezt a beállítást semmilyen módon nem szabad megváltoztatni. A porlasztó beállításának szakszerűtlen megváltoztatása esetén a motor, a generátor vagy a csatlakoztatott fogyasztók súlyosan megrongálódhatnak.

- 1) Állítsa a motor kapcsolóját „OFF 0” állásba és vegye le a gyertyafelelet (1. ábra, 9. pozíció), majd vegye le a kábelcsatlakozót (gyertyapipát) a gyűjtőgyertyáról.
- 2) Állítsa a tartály légtelenítő szelepét „ON” állásba.
- 3) Lazítsa meg a csavart és szerelje le a motorfelelet (1. ábra, 5. pozíció vagy „A” ábra).



A

- 4) Helyezzen az üledékeltávolító tömlő kivezetése alá megfelelő edényt.
- 5) Lazítsa meg az üledékleeresztő csavart (3. ábra, 3. pozíció vagy „B” ábra), és hagyja kifolyni az összes szennyeződést. Az üledékleeresztő csavart csak akkor húzza meg ismét, amikor már tiszta benzin folyik ki.



B

- 6) Zárja le és csavarral rögzítse az áramfejlesztő generátor szervizfelelet.
- 7) Tegye vissza a gyűjtőgyertya kábelcsatlakozóját a gyűjtőgyertyára, majd tegye vissza a gyertyafeleletet.

A kipufogó és szikrafogó karbantartása

A kipufogó dekarbonizálását és a szikrafogó tisztítását az arra feljogosított szervizben kell elvégezni.

A biztosíték cseréje

A védőrelé cseréjét csak az arra feljogosított szerviz világyszerű szakképítéssel rendelkező dolgozója végezheti el, aki eleget tesz a jogszabályokban előírt követelményeknek. A védőrelé cseréjekor csak megfelelő karakterisztikájú, ehhez az áramfejlesztő generátorhoz alkalmas típusú védőrelét szabad használni.

További karbantartás

A fentiekben leírt, a felhasználó által végezhető karbantartáson kívüli más karbantartást a heron által erre feljogosított szervizben kell elvégezni. Ennek az előírásnak a be nem tartása esetén elektromos áramütés miatti baleset történhet, az áramfejlesztő generátor vagy a csatlakoztatott fogyasztók megrongálódhatnak, tűz keletkezhet és megszűnhet a garancia.

Tárolás

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

A motor szállításakor győződjön meg róla, hogy a motor kapcsológombja (0) állásban van, valamint az üzemanyagtartály megfelelően le van zárva, hogy a benzin ne folyhasson ki.


Ügyeljen rá, hogy szállítás közben a benzin ne ömlönjön ki. Ha a benzin mégis kifolyna, azonnal fel száritani a kifolyás helyét, illetve hagyni kell, hogy a benzengőök elillanjanak.

A GÉP HOSSZABB IDEJŰ RAKTÁROZÁSA ELŐTTI TEENDŐK

- Tisztítsa meg kívülről az áramfejlesztő generátort.
- Engedje le a benzint a következőképpen:
 - engedje le egy odakészített kannába a tartályból a benne maradt üzemanyagot;
 - csavarhúzával lazítsa meg a porlasztó leeresztő csavarját (3. ábra, 3. pozíció);
 - a motor kapcsolóját állítsa „ZÁRVA” állásba, és hagyja kifolyni az üzemanyagrendszerben maradt üzemanyagot egy előre odakészített edénybe;
 - hagyja megeláztva az üledékleeresztő csavart, szerelje ki a gyújtógyertyát, majd 3-4-szer húzza meg az indítózsínör fogantyúját, amivel az üzemanyagot az üzemanyag-szivattyúból is kiszivattyúzza;
 - a benzin kifolyása után húzza meg a porlasztó üle-

dékleresztő csavarját, a motor kapcsolóját pedig állítsa „KIKAPCSOLVA” állásba;

- szerezze vissza a gyújtógyertyát.

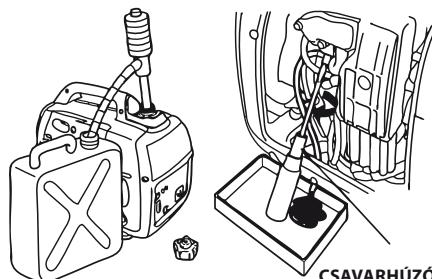

CSAVARHÚZÓ

- Hosszabb tárolás előtt végezzen olajcsereit.
- Csavarja ki a gyújtógyertyát, és folyasson be a hengerbe körülbelül egy teáskanálnyi olajat. Ezt követően 2-3-szor húzza meg az indítózsínört. Ezzel a henger felületén (az egéstérben) egyenletes védő olajfilm képződik. Ezután szerelje vissza a gyújtógyertyát.
- Forgassa meg a motort az indítózsínör fogantyújának meghúzásával, és állítsa meg a dugattyút a sűrítési ütemben a felső holtponton. Így a szívőszelép és a kipufogszelep is zárva lesz.
- Az áramfejlesztő generátort védett, száraz helyiségen helyezze el és biztosítsa, hogy az áramfejlesztő generátorhoz gyermekek és állatok ne férhessenek hozzá.

A gyújtógyertya működésének vizsgálata

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Először győződjön meg róla, hogy a közelben nincs szétfolyva benzin vagy más gyúlékony anyag. A vizsgálat elvégzésekor megfelelő védőkesztyűt kell használni, kesztyű nélküli munkavégzés esetén fennáll az áramütés veszélye. Kiszerelés előtt ellenőrizze, hogy a gyújtógyertya nem forró-e.

- Szerelje ki a gyújtógyertyát.
- A gyújtógyertyát helyezze be a csatlakozóba (a pipába)
- Kapcsolja a motor kapcsolóját ON állásba.
- A gyújtógyertyát tartsa a motortesthez (például a hengerfejhez), és húzza meg az indítózsínört.
- Amennyiben nincs szikrázás, cserélje ki a gyújtógyertyát. Amennyiben van szikrázás, szerelje vissza

a gyújtógyertyát, és folytassa az indítást a használati útmutatóban megadott szerint.

- Amennyiben a motor ezután sem indul el, bízza a javítást szakszervizre.

Amennyiben a meghibásodást nem sikerül elhárítania, bízza a javítást arra feljogosított szakszervizre.

zónál, vagy szelktív hulladék-gyűjtőnél az ilyen típusú hulladékot. Az üzemelés során keletkező anyagok is veszélyes hulladékok. Helyezze el azokat az érvényes törvényeknek megfelelően a gyártó útmutatása szerint.



Hulladékmegsemmisítése

A termék élettartamának befejeztével fontos, hogy az érvényes törvények alapján semmisíték meg. A termék elektromos és elektronikai tartozékokat tartalmaz. Ne dobja a vegyes szemetbe, helyezze el a hulladék-feldolgo-

Garancia

A HERON áramfejlesztő generátorra a vásárlás napjától számított 12 hónapos garanciát biztosítunk. A garanciális feltételek a Jótállási jegyen találhatók.

EK megfelelőségi nyilatkozat

Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • szervezetazonosító szám: 49433717

tanúsítja, hogy az alább megadott típusjelöléssel rendelkező berendezés, működési elve és kialakítása alapján, amely megegyezik a forgalomba hozott berendezés működési elvével és kialakításával, megfelel a kormányrendeletben előírt, vonatkozó biztonsági követelményeknek. Általunk jóvá nem hagyott módosítások esetén a jelen nyilatkozat érvényét veszti.

HERON 8896215 (DGI 30Q)

Digitális inverteres áramfejlesztő generátor

tervezése és gyártása az alábbi szabványokkal összhangban történt:

EN 60204-1, EN 60034-1:2004, EN 12601:2001, EN 1679-1:1998, EN 61000-6-1:2007

EN 55012:2007, EN ISO 8528-8:1995

illetve az alábbi előírásokkal (hatályos szöveg) összhangban történt:

93/68/EGK jogszabállyal módosított 73/23/EGK

91/263/EGK, 92/31/EGK, 93/68/EGK jogszabállyal módosított 89/336/EGK, 2000/14/EK, 86/594/EGK

2002/88/EK irányelvvel módosított 97/68/EK

Az EK megfelelőségi nyilatkozatot a TÜV SÜD Product Service GmbH, München, Germany ; TÜV SÜD Industrie Service, München, Germany ; VCA, Bristol, UK minőségvizsgáló intézet által kiadott Z1A 0911 51881 071, N8 09 11 51881 070, M8T 09 11 51881 069, E8N 10 03 51881 063, OR/0030014/006, E11 97/68SA 2004/26 0570 00 tanúsítvány alapján adtuk ki.


Akusztikai teljesítmény: 96dB(A)

Azon év utolsó két számjegye, amelyben a terméket a CE jelleggel jelölték meg: 10
Zlín, 12.5.2010


Martin Šenkýř, a részvénytársaság igazgatónak tagja

Hibakeresés és az esetleges meghibásodások elhárítása


1) A MOTOR NEM INDUL

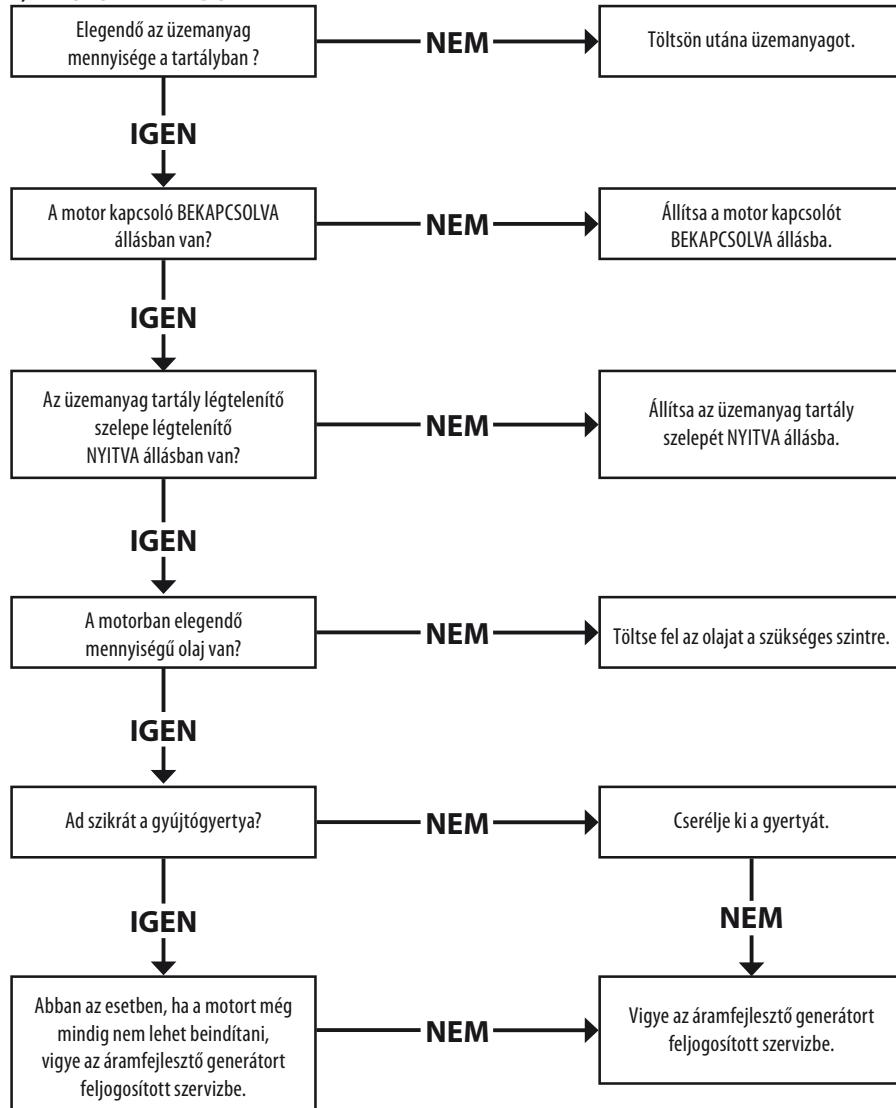

2) A CSATLAKOZTATOTT ELEKTROMOS BERENDEZÉS NEM MŰKÖDIK

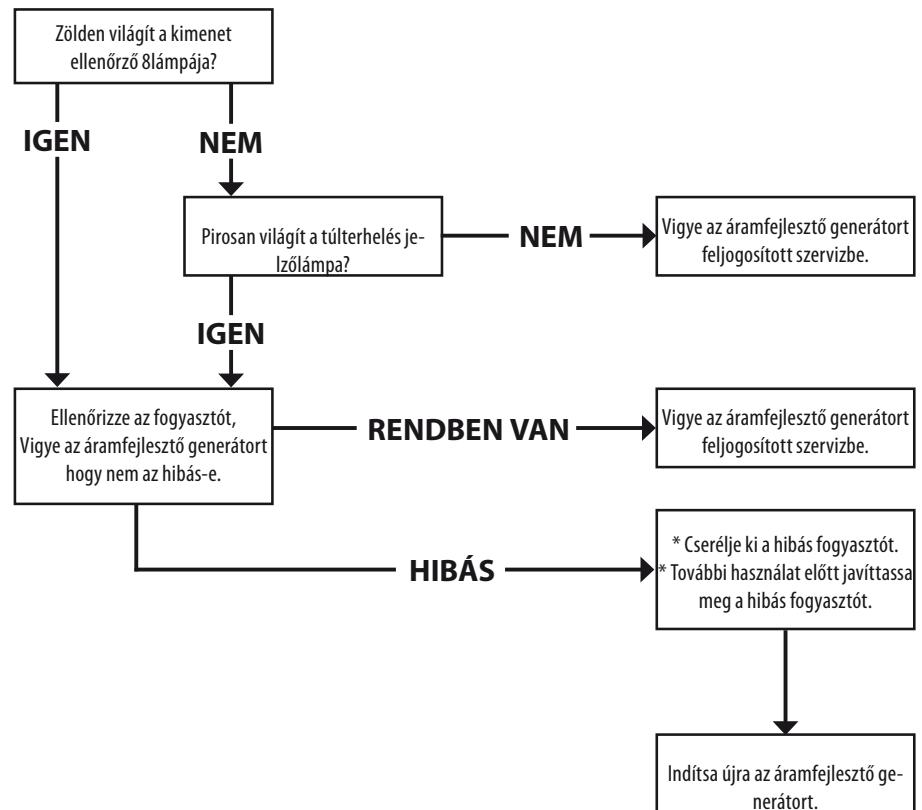

3) NIE JE NAPÄTIE V JEDNOSMERNEJ 12 V ZÁSUVKE

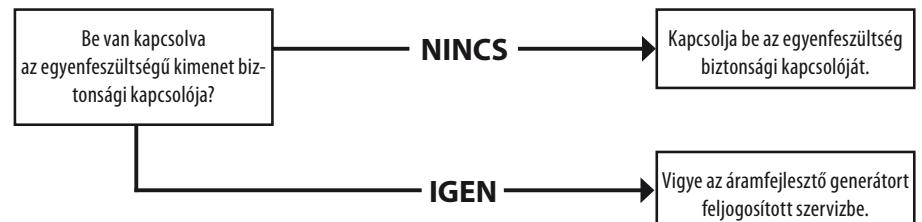

..... HERON